


令和4年度地下水概況調査対象区域（下図 各大メッシュ中の小メッシュ③の部分*）

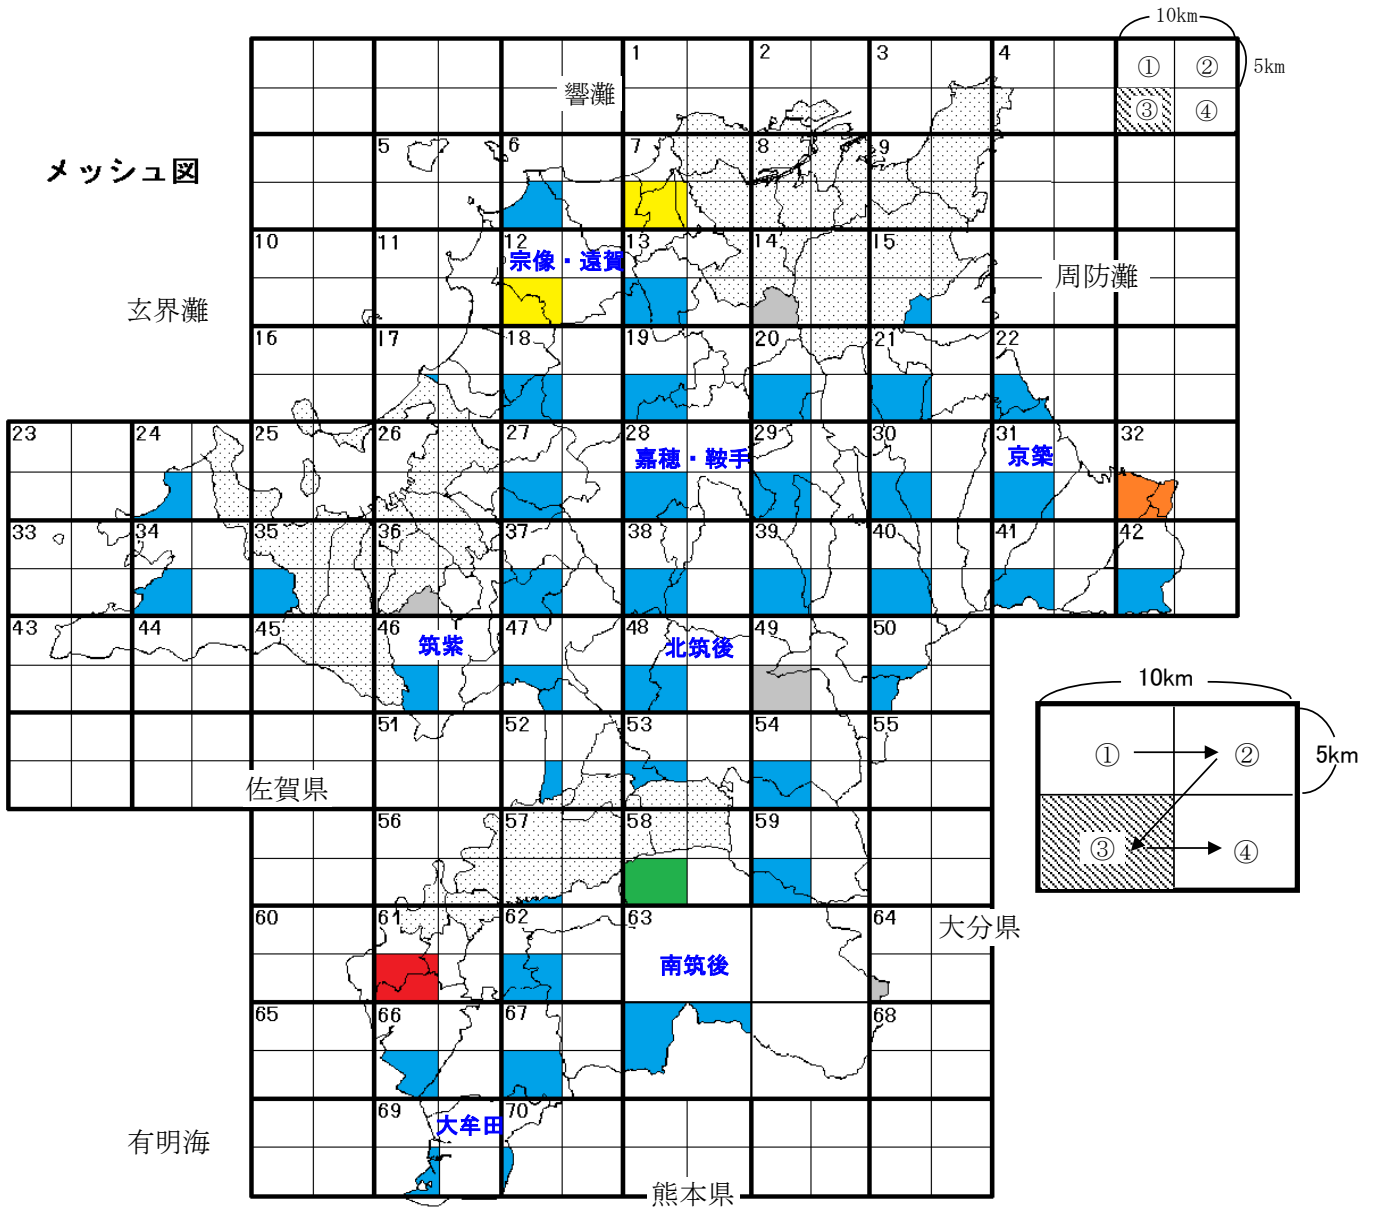

- …今回、すべての項目で基準値等に適合した井戸が含まれる区域
- …今回、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出した井戸が含まれる区域（7-③、12-③）
- …今回、砒素・ふっ素が検出した井戸が含まれる区域（61-③）
- …今回、砒素が検出した井戸が含まれる区域（58-③）
- …今回、ふっ素が検出した井戸が含まれる区域（32-③）
- …山間部等で採水に適した井戸が無かった区域
- …水質汚濁防止法に基づく政令市（北九州市、福岡市、久留米市）

※ 10kmメッシュ（大メッシュ）をそれぞれ4分割（小メッシュ）し、4年で一巡するローリング方式で実施している。メッシュ番号63の八女市（黒木町、星野村及び矢部村）においては、人口密度を勘案し、20km×20kmで区画している。