


水質調査結果（地下水、令和 7 年 8 ～ 9 月採水分）

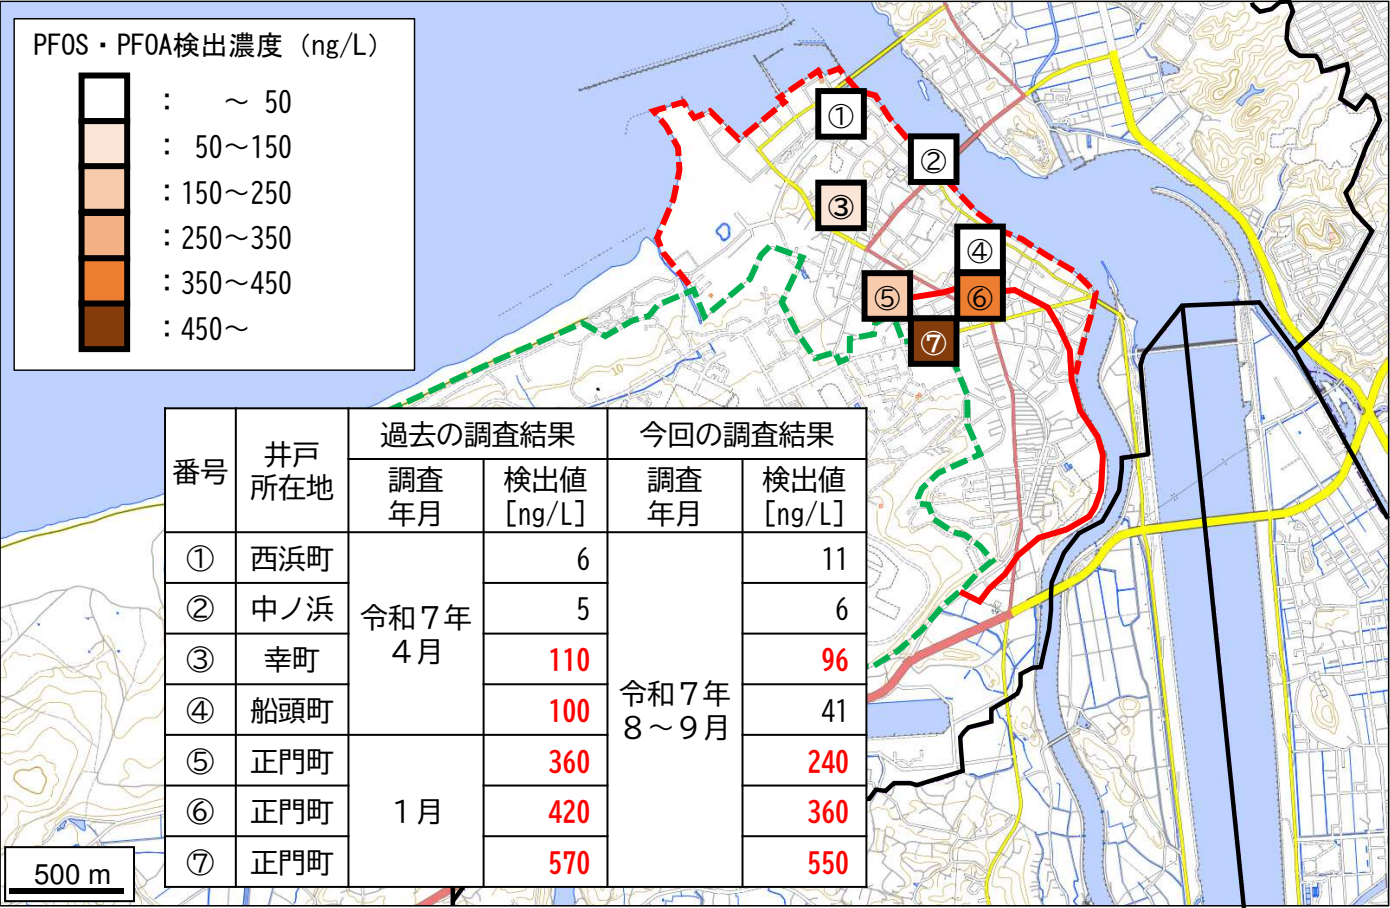

地理院地図Vectorを加工し作成

参考

○ 芦屋基地内井戸での暫定目標値超過に対する県対応状況

- R6. 12. 2

航空自衛隊芦屋基地及び九州防衛局から県へ暫定目標値超過に係る情報提供
12. 11

県、周辺 3 町及び国関係機関による合同協議を実施
12. 16

基地周辺水域（河川及び水路の 8 地点）で水質調査を実施
12. 17

超過地点周辺の井戸に関する情報提供・助言を実施（16軒）
12. 24

国（環境省等）が基地内井戸においてPFOS及びPFOA超過を公表
これを受け、県の対応について公表
- R7. 1. 14

芦屋海岸周辺水域（海域及び水路の 7 地点）で水質調査を実施
1. 20, 23

基地周辺地域における地下水調査を実施（7 地点）
1. 30

基地周辺水域（河川、水路、海域）の水質調査結果を公表
3. 3

基地周辺地域における地下水調査結果を公表
3. 4

超過地点周辺の井戸に関する情報提供・助言を実施（59軒）
3. 5～12

芦屋町内にて井戸水利用に係る助言チラシを全戸配布
3. 24

県、周辺 3 町及び国関係機関による合同協議を実施
3. 28

県及び周辺 3 町から芦屋基地及び九州防衛局に対して要請書を手交
4. 2

基地周辺地域における追加の地下水調査を実施（15地点）
5. 22

追加の地下水調査結果を公表