


入札参加者 各位

7営設第2484号  
令和7年12月1日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	数量	下記項目の計上範囲が不明ですので提示願います。  (鉄骨工事_耐火被覆) ・耐火塗料 梁 1時間耐火 屋外仕様 平滑仕上	
			別紙S-023～S-030を参照ください。耐火塗装部は全数平滑仕上とします。
		(木工事) ・軒先幕板ケバ 構造用合板…1.3m2	2階庇部分です。
		(金属工事) ・軒天 軽量鉄骨天井下地 25形 下地張りなし…1556m2 ・軒先幕板ケバ 軽鉄下り壁下地 25型 直張用 H=50～200程度…25.7m ・アーバンスリット 壁付けパネル 各サイズ 1か所ずつ	・軒天LGS:軒天及びパックヤード部、車路スロープです。 ・軽鉄下り壁下地は、南側、北・東側、南・東側 2階庇部分です。 ・壁付けパネルはA-088-1のパネル①～④です。
		(塗装工事) ・壁 フッ素クリア塗装 コンクリート面…232m2 ・軒天 フッ素樹脂塗装 木毛セメント板面…916m2 ・軒先幕板ケバ フッ素樹脂塗装 木毛セメント板面…1.9m2 ・柱 AEP塗り ケイカル板面…66m2	・壁フッ素クリア塗装:外壁コンクリート立上り部分です。 2階・3階・4階の外壁立上り部分・1階風除室前の階段段部・スロープの立上り部分・ 1階パックヤード立上り部分 ・軒天フッ素樹脂塗装:北・東側、南側の3階庇 4階屋根B廻りの庇 特別展示室①・②・③廻りの庇です。 ・軒先幕板ケバフッ素樹脂塗装 木毛セメント板:A-031庇・屋根詳細図(2)(3)参照 仕上:フッ素樹脂塗装 ・柱ではなくトップライト部分のパックパネルの仕上です。 3階屋根トップライト X6-8B/Y3A-5範囲のパックパネル(A-012屋根伏図参照) 15か所です。

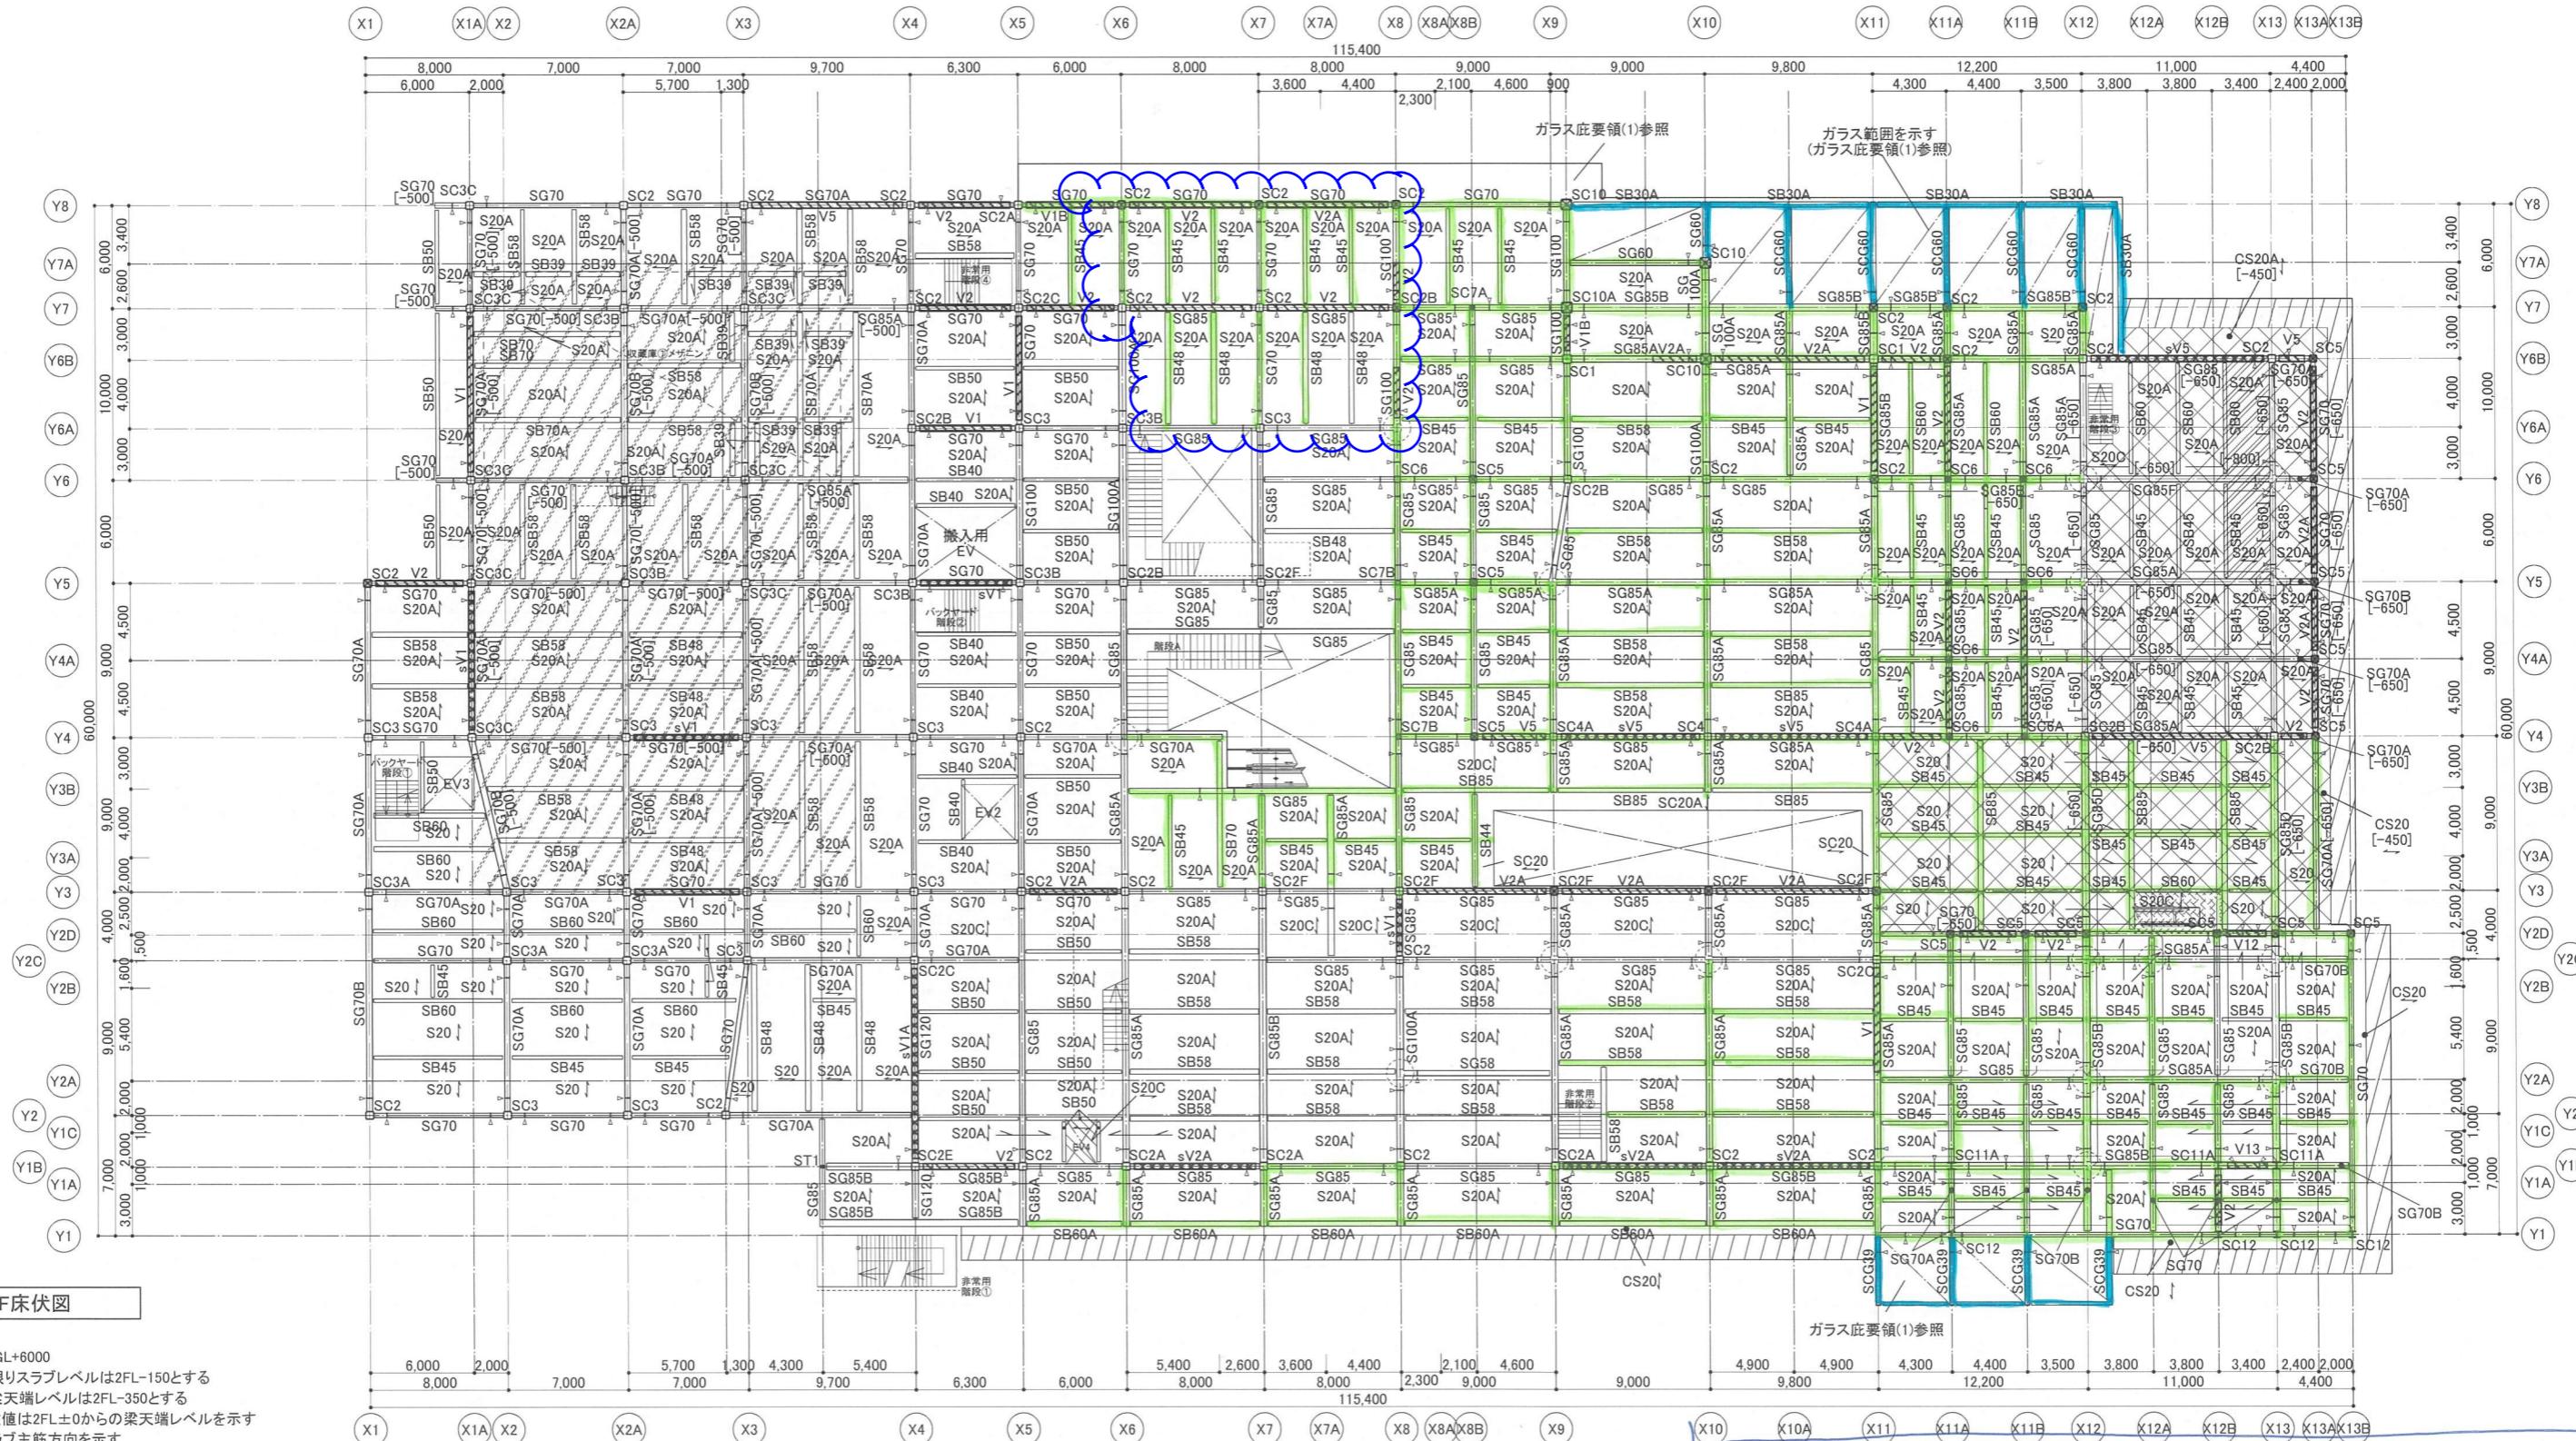

2F床伏区

- ・[共通事項]
- ・2FL=設計GL+6000
- ・特記無き限りスラブレベルは2FL-150とする
- ・特記なき梁天端レベルは2FL-350とする
- ・[ ]内の数値は2FL±0からの梁天端レベルを示す
- ・← はスラブ主筋方向を示す
- ・小梁天端はとりつく大梁に準ずる
- ・↑ は鉄骨継手位置を示す
- ・□ はプレースを示し耐火被覆が不要な部材を示す
- ・■ はプレースを示し耐火被覆が必要な部材を示す

- スラブレベルは下記

	: FL-150
	: FL-300
	: FL-450
	: FL-600


- :下階までの柱を示す
- :下階からの通し柱を示す
- :当階からの柱を示す


 :木底を示す

 :木庇を示す


\*塗り無しはすべて20,7ヘル25mm吹付で耐水1時間を確保

而你不要

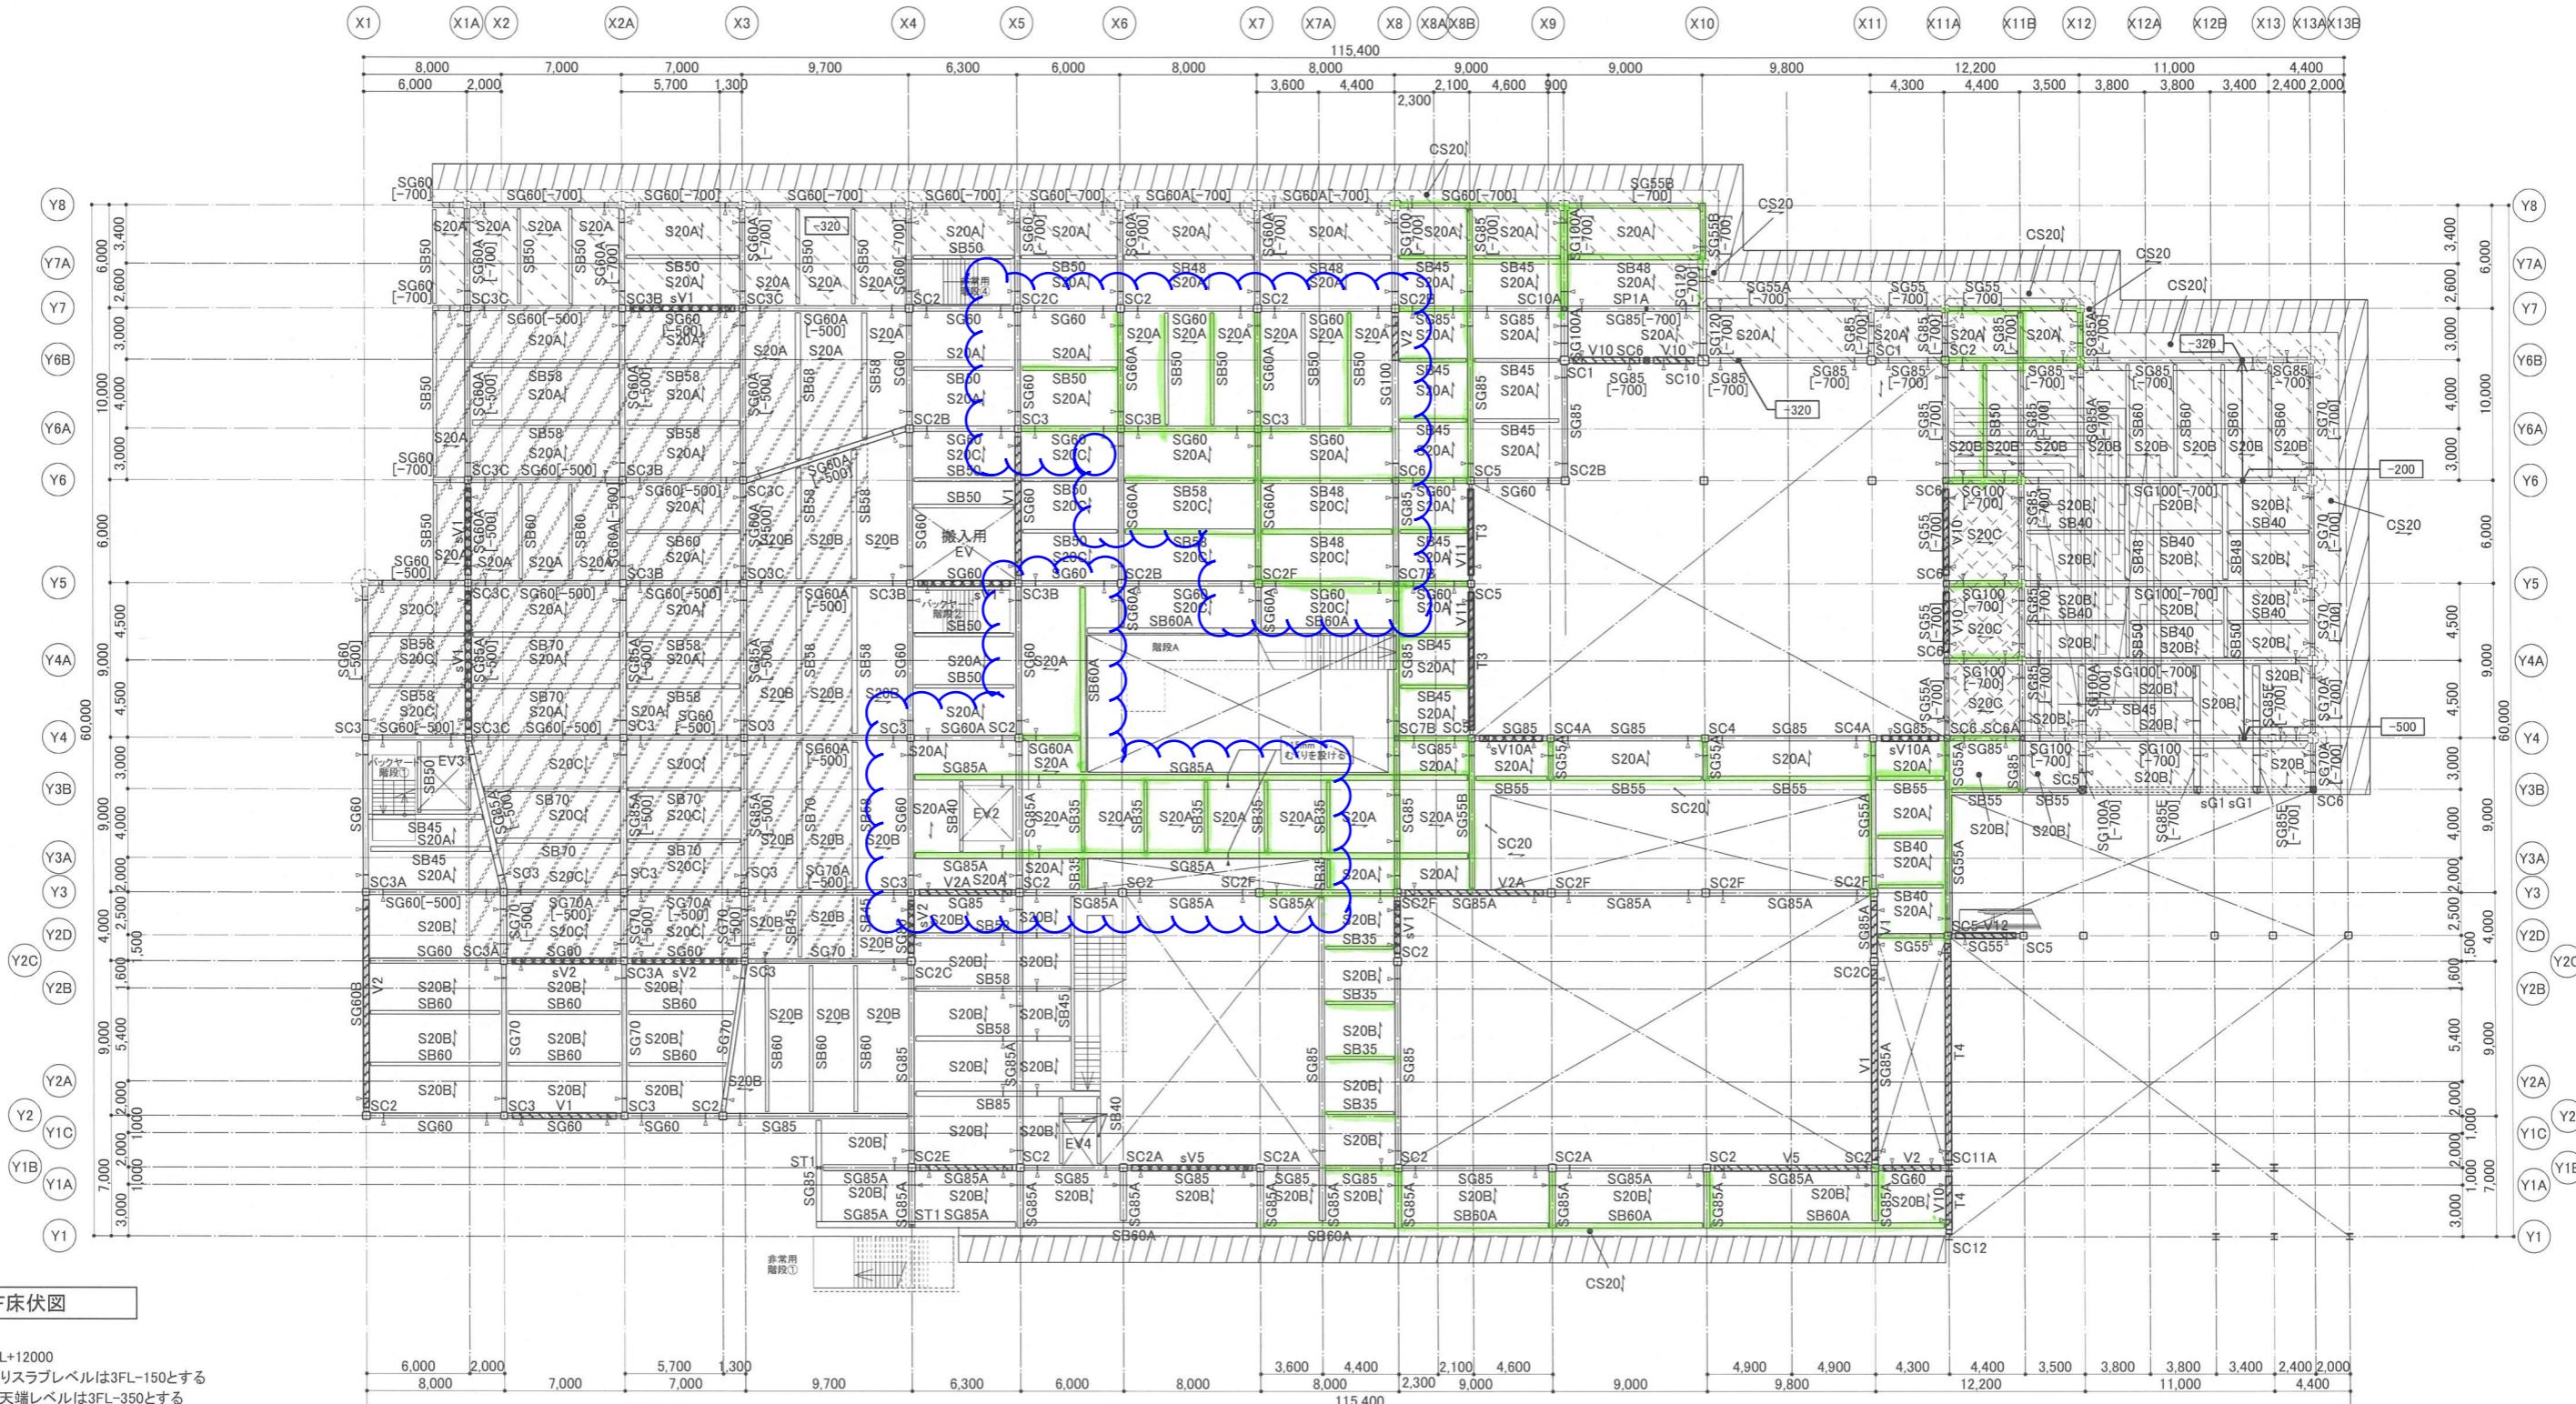


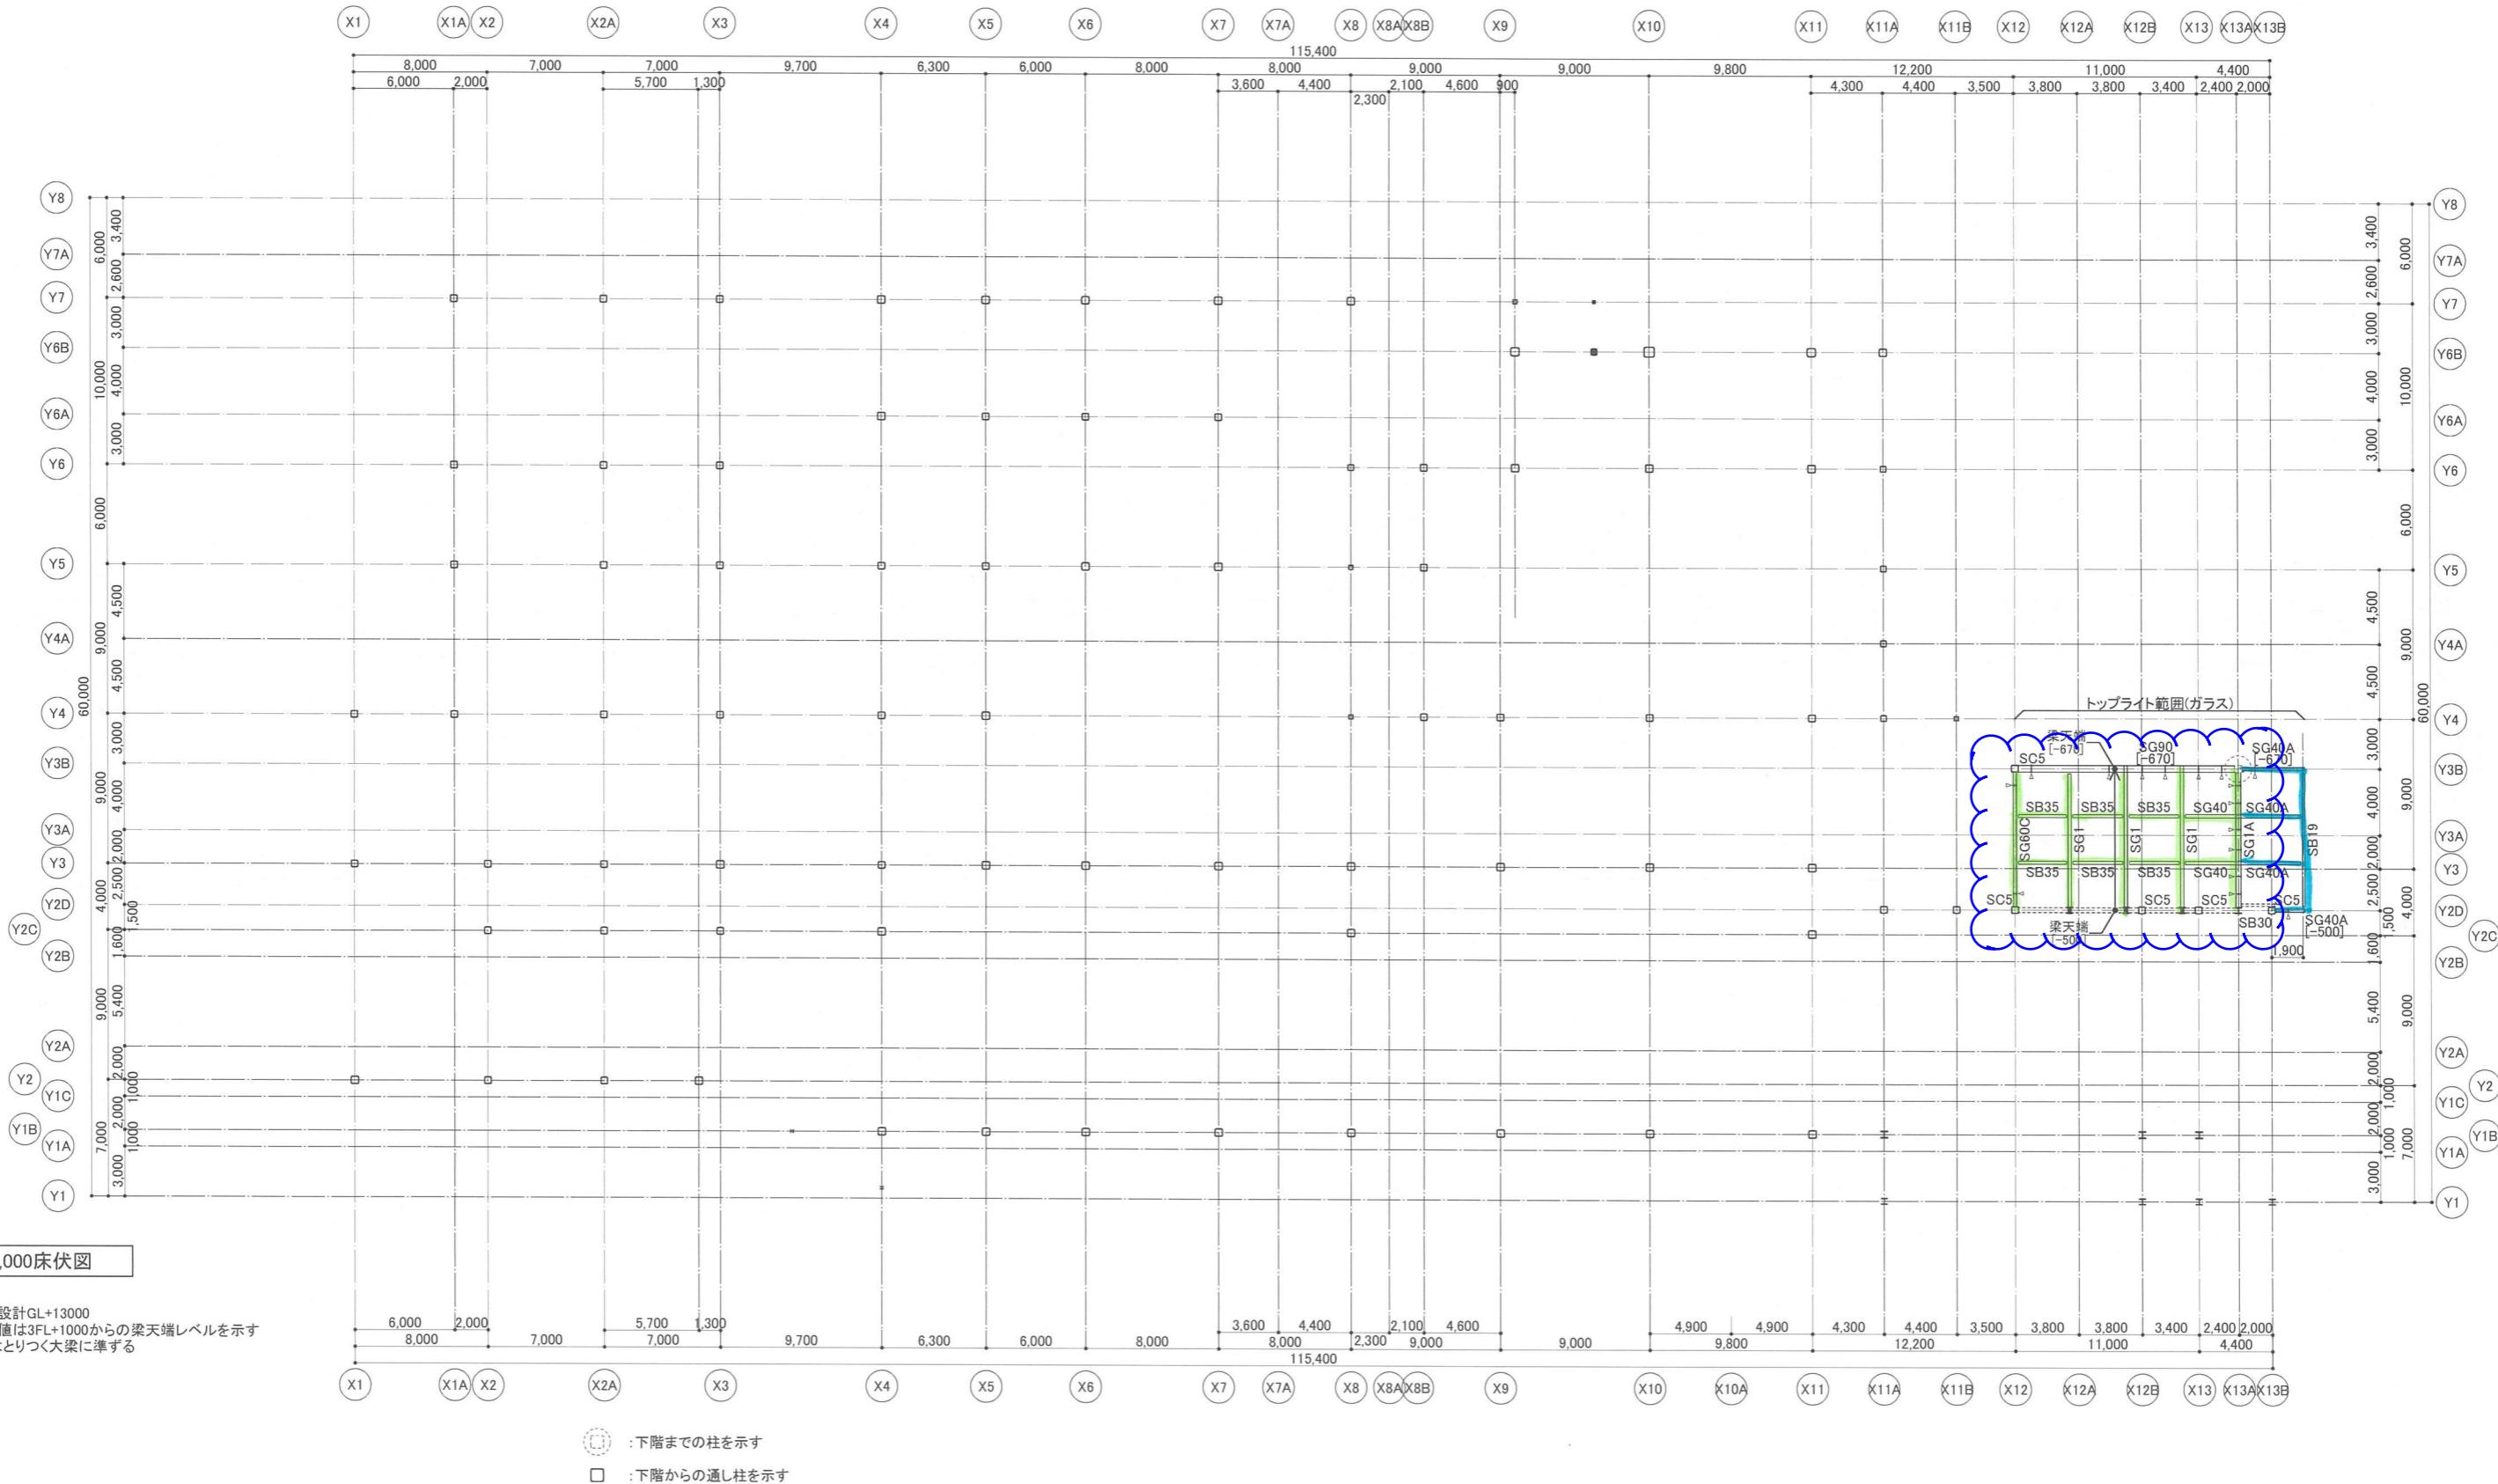

<p>構造設計者 有限会社金箱構造設計事務所 一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号 構造一級建築士 第1335号 一級建築士登録 第122854号 金箱道喜</p>	<p>承認 approve 福岡県建築都市部営繕設備課 福岡市博多区東公園7番7号</p>	<p>工事名称 新福岡県立美術館整備事業実施設計業務委託 面積名称 3階+1.0m床伏図 (1FL+13.0m)</p>
		<p>日付 令和7年3月 図面番号 S-025</p> <p>(発注図) 範囲 A1 1/200 A3 1/400</p>

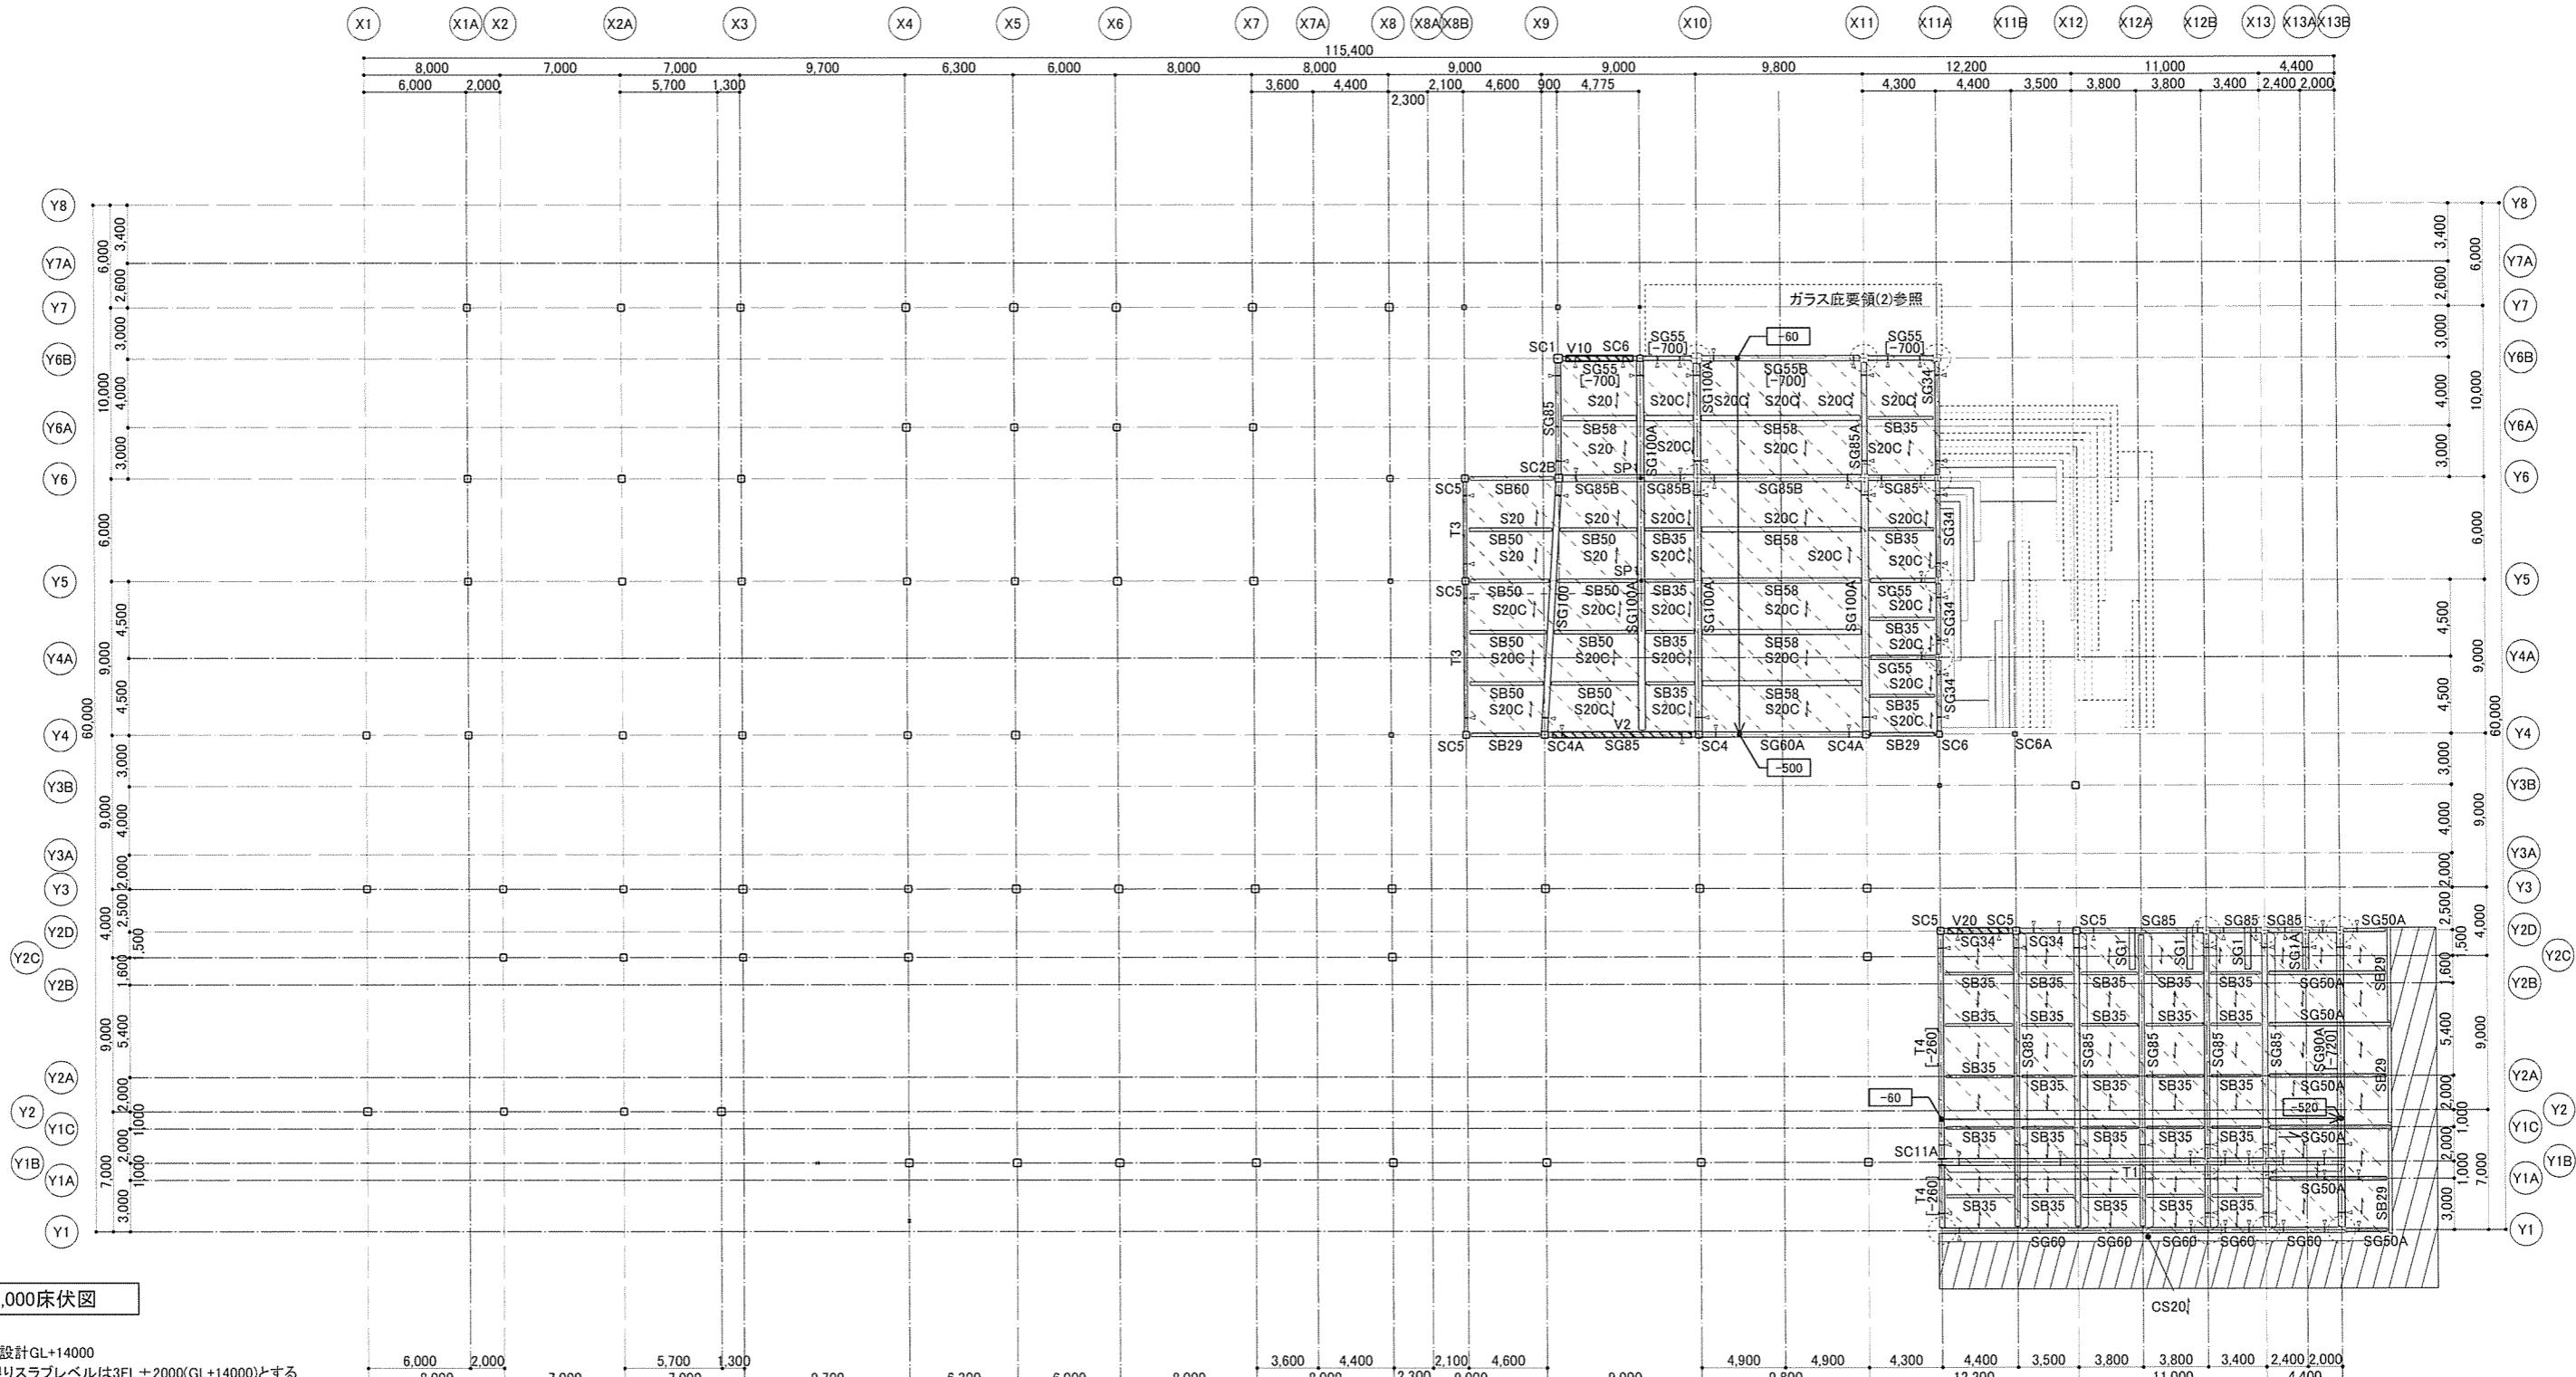


構造設計者 有限会社金箱構造設計事務所 一級建築士事務所 東京都知事登録 第35591号 構造一級建築士 岩135号 一級建築士登録 第122854号 金箱道義	福岡県建築都市部常緒設備課 福岡市博多区東公園7番7号	設計者 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 KENGO KUMA & ASSOCIATES 一級建築士事務所 東京都知事登録 第32752号   管理建築士 一級建築士登録 第319352号 宮原貴大	工事名 新福岡県立美術館整備事業実施設計業務委託 図面名 3階床伏図+2.0m (1FL+14.0m)	日付 令和7年3月 規格 A1: 1/200 A3: 1/400	図面番号 S-026
--	--------------------------------	--	--	--	---------------

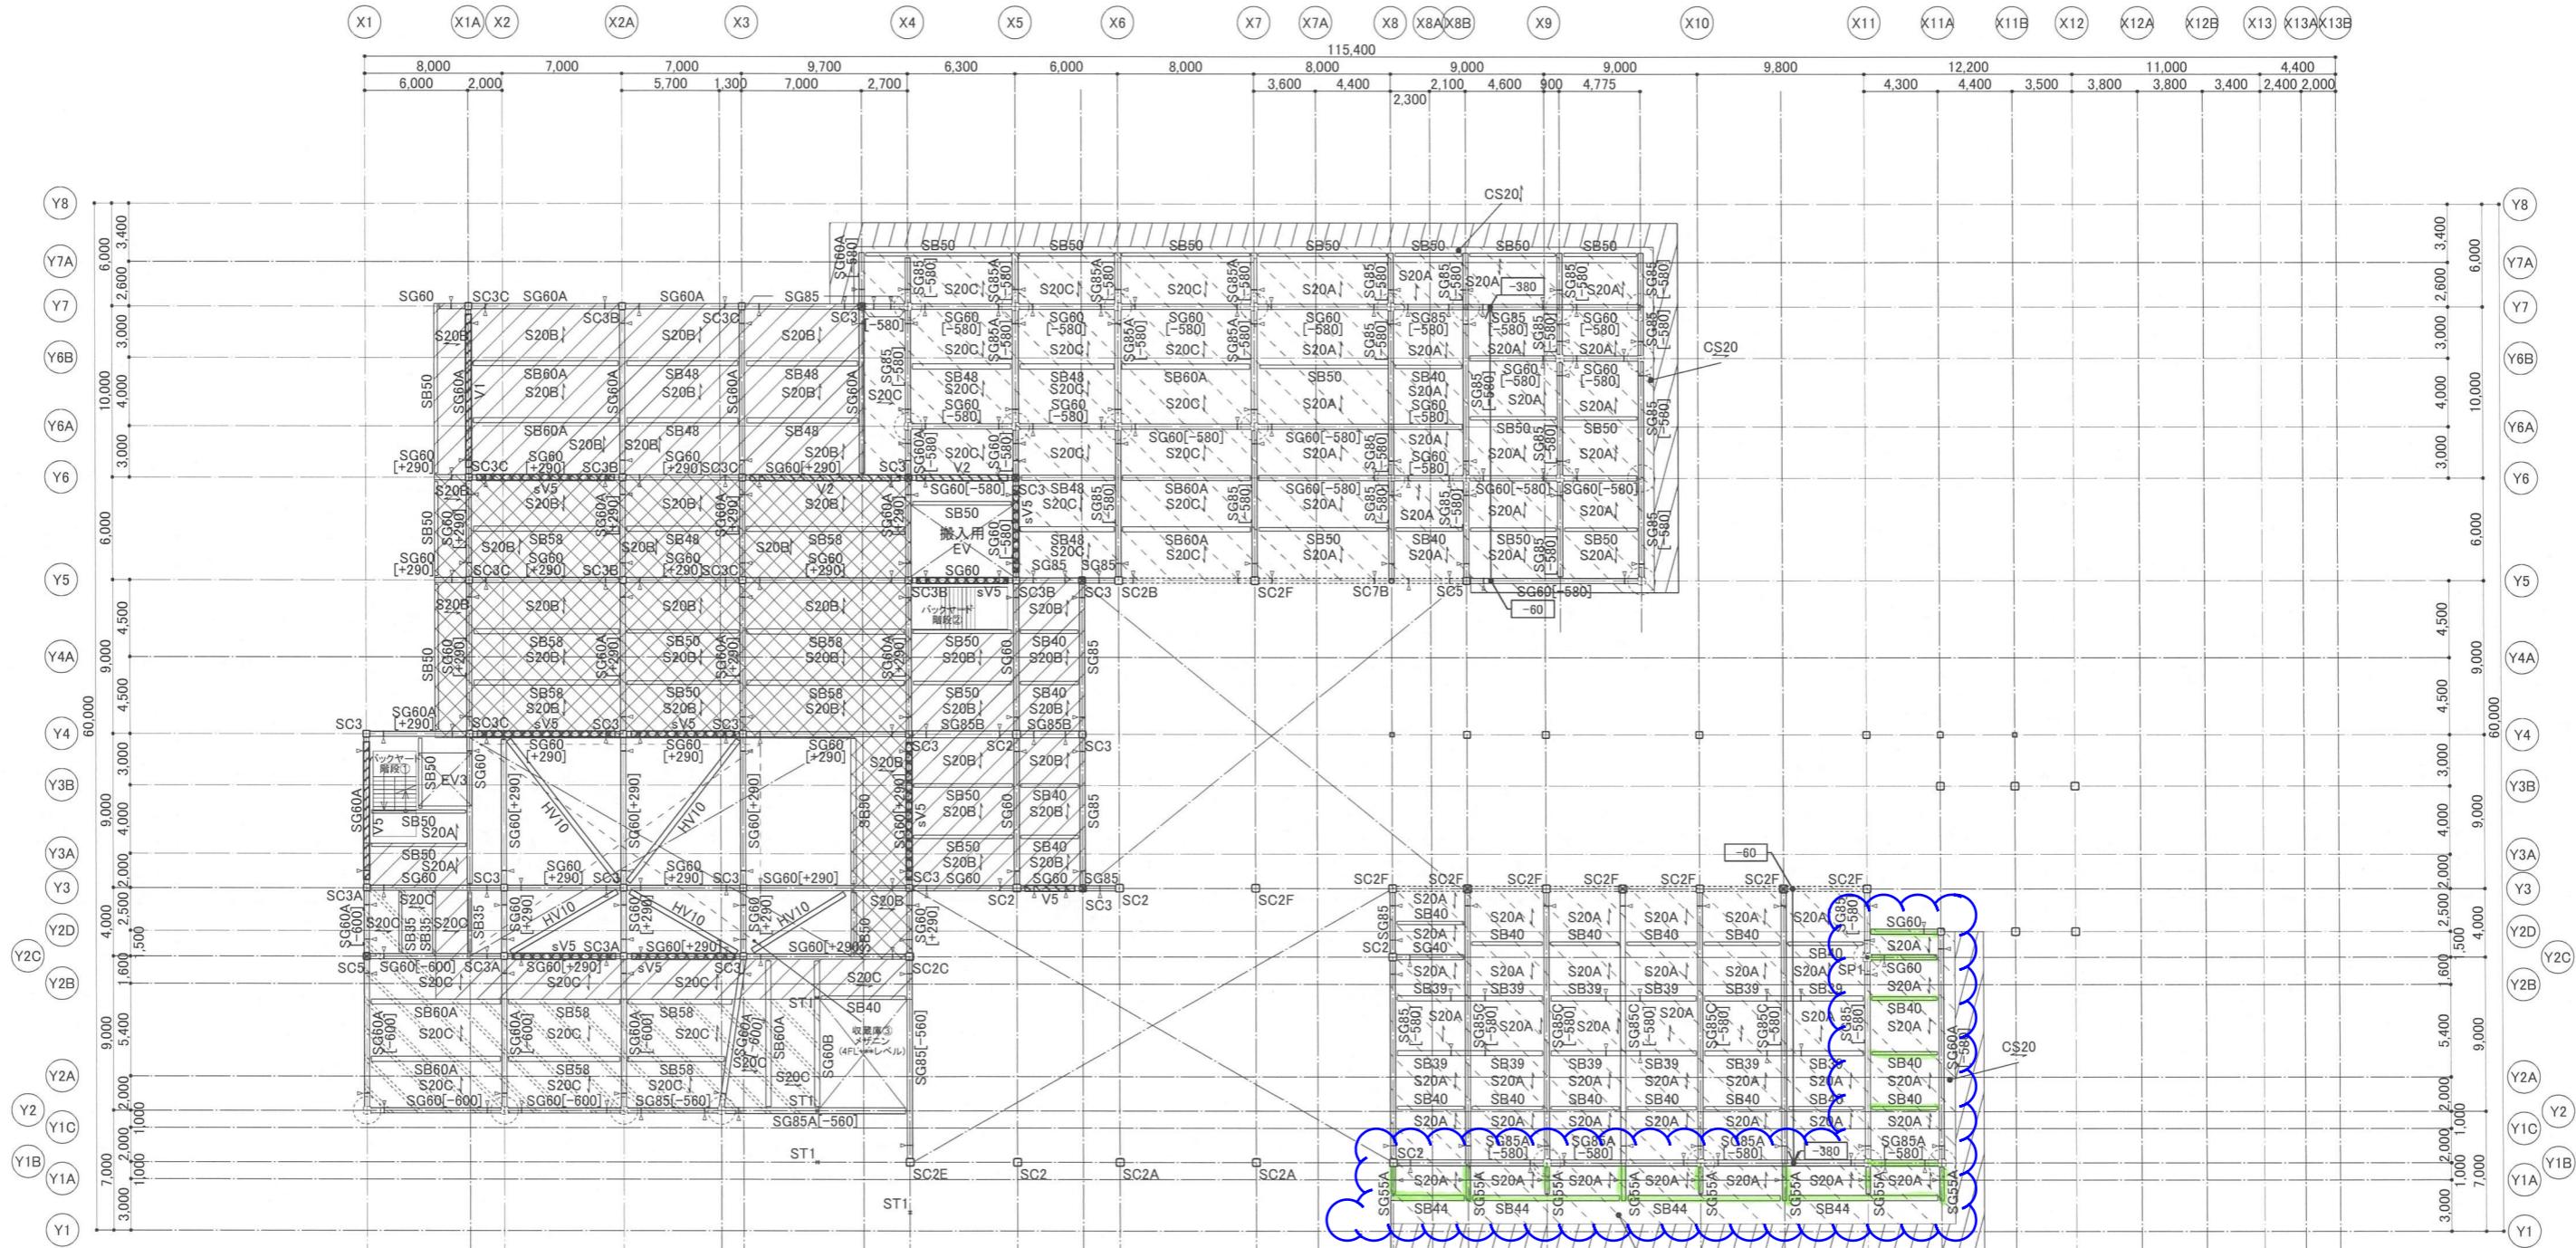

4F床伏図


- [共通事項]
- ・4FL=設計GL+16500
  - ・特記無き限りスラブレベルは4FL-10とする
  - ・特記なき梁天端レベルは4FL-210とする
  - ・[ ]内の数値は4FL±0からの梁天端レベルを示す
  - ・← はスラブ筋方向を示す
  - ・特記無きスラブ符号はS20A
  - ・小梁天端はとりく大梁に準ずる
  - ・| は鉄骨継手位置を示す
  - ・□ 内の数値は4FL±0からのスラブ天端レベルを示す
  - ・■ はプレースを示し耐火被覆が不要な部材を示す
  - ・■ はプレースを示し耐火被覆が必要な部材を示す

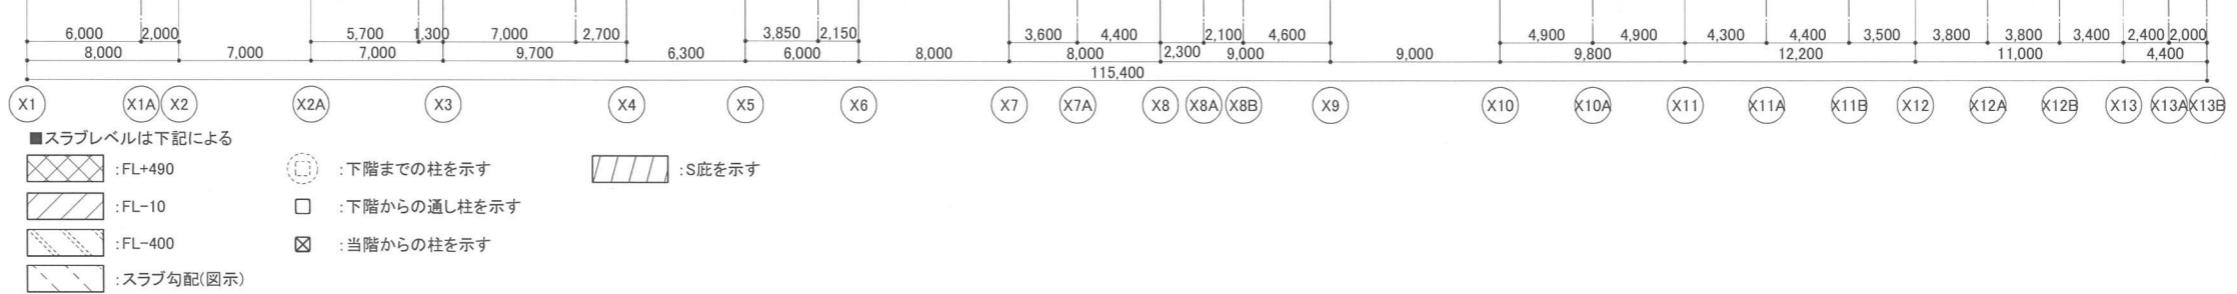

構造設計者 有限会社金箱構造設計事務所 一級建築士事務所 東京都知事登録 第38591号 構造一級建築士 第135号 一級建築士登録 第122854号 金箱謹製	福岡県建築都市部営繕設備課 福岡市博多区東公園7番7号	承認者 KENGO KUMA & ASSOCIATES	工事名称 新福岡県立美術館整備事業実施設計業務委託
			図面名称 4階床伏図 (1FL+16.5m)

日付  
令和7年3月  
図面番号  
S-027

A1: 1/200  
A3: 1/400

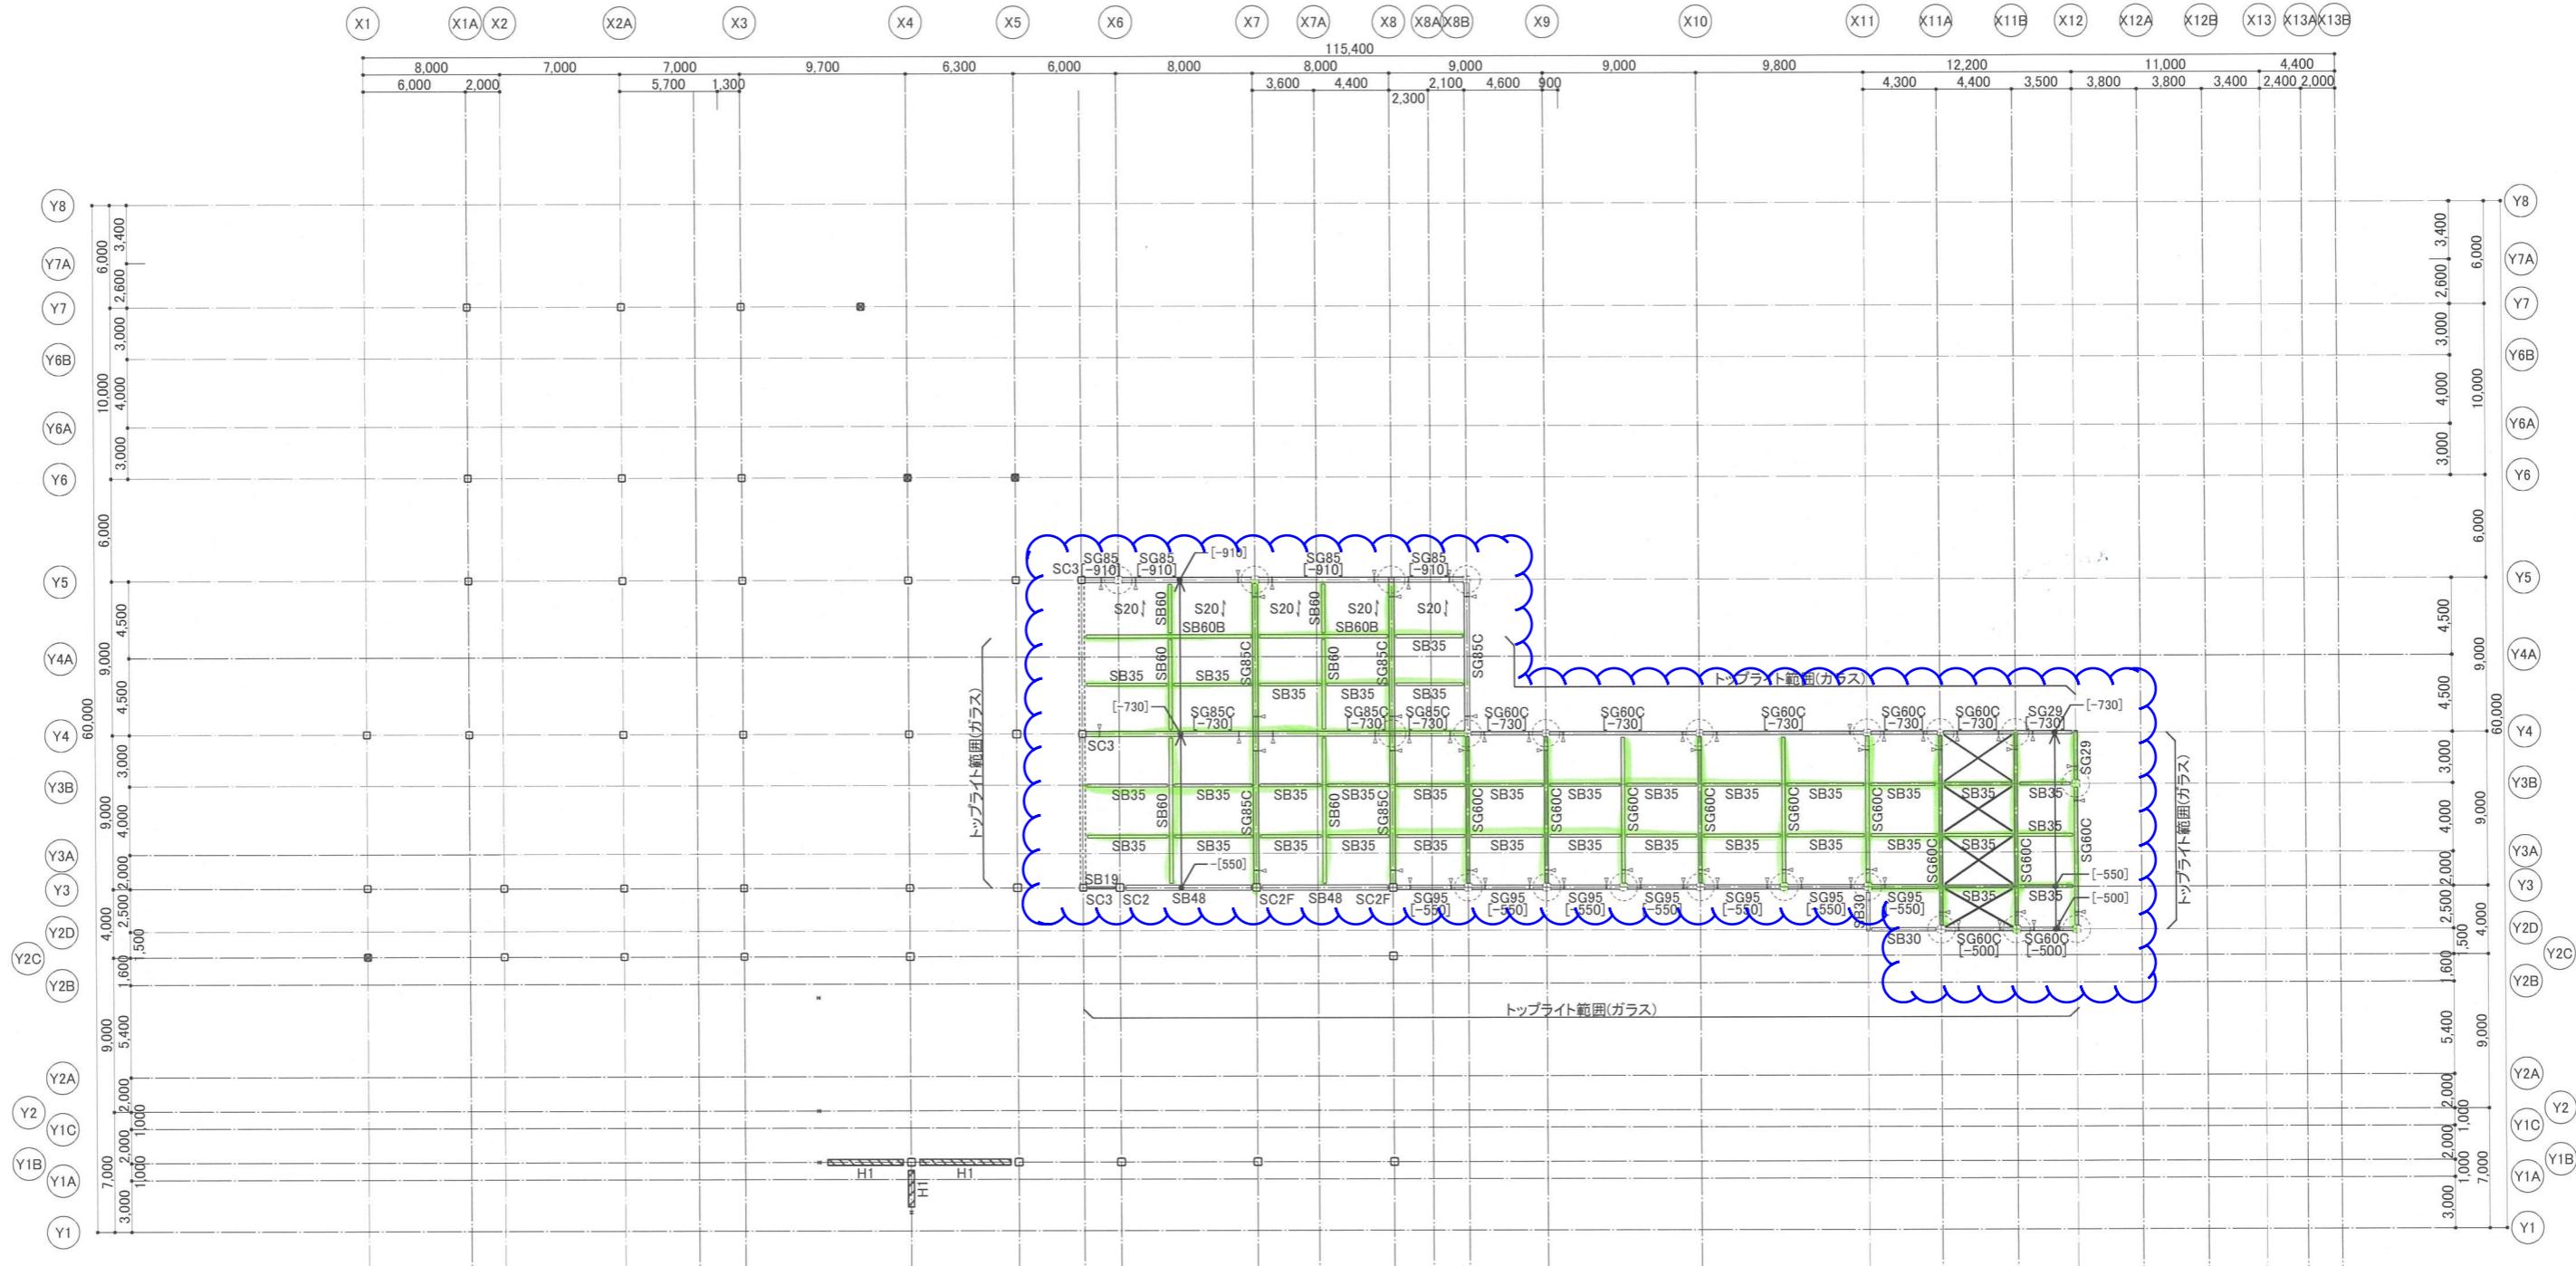


4F+1,000床伏図

[共通事項]


- ・4FL+1000=設計GL+17500
- ・特記無き限りスラブレベルは4FL+1000とする
- ・特記なき梁天端レベルは4FL+800とする
- ・←はスラブ主筋方向を示す
- ・小梁天端はとりつく大梁に準ずる
- ・↑は鉄骨継手位置を示す
- ・□内の数値は4FL+1000からのスラブ天端レベルを示す
- ・特記無き水平プレースはHV1とする

(○) : 下階までの柱を示す


(□) : 下階からの通し柱を示す



構造設計者 有限会社金箱構造設計事務所 -級建築士事務所 東京都知事登録 第36501号 構造一般建築士 第1255号 -級建築士登録 第122854号 金箱道幸	承認者 福岡県建築都市部営繕設備課 福岡市博多区東公園7番7号	設計者 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 KENGO KUMA & ASSOCIATES -級建築士事務所 東京都知事登録 第32752号   管理建築士 一般建築士登録 第319352号 宮原賀次	工事名称 新福岡県立美術館整備事業実施設計業務委託 回面名称 4階+1.0m床伏図 (1FL+16.5)	日付 令和7年3月 縮尺 A1: 1/200 A3: 1/400
回面番号 S-028				

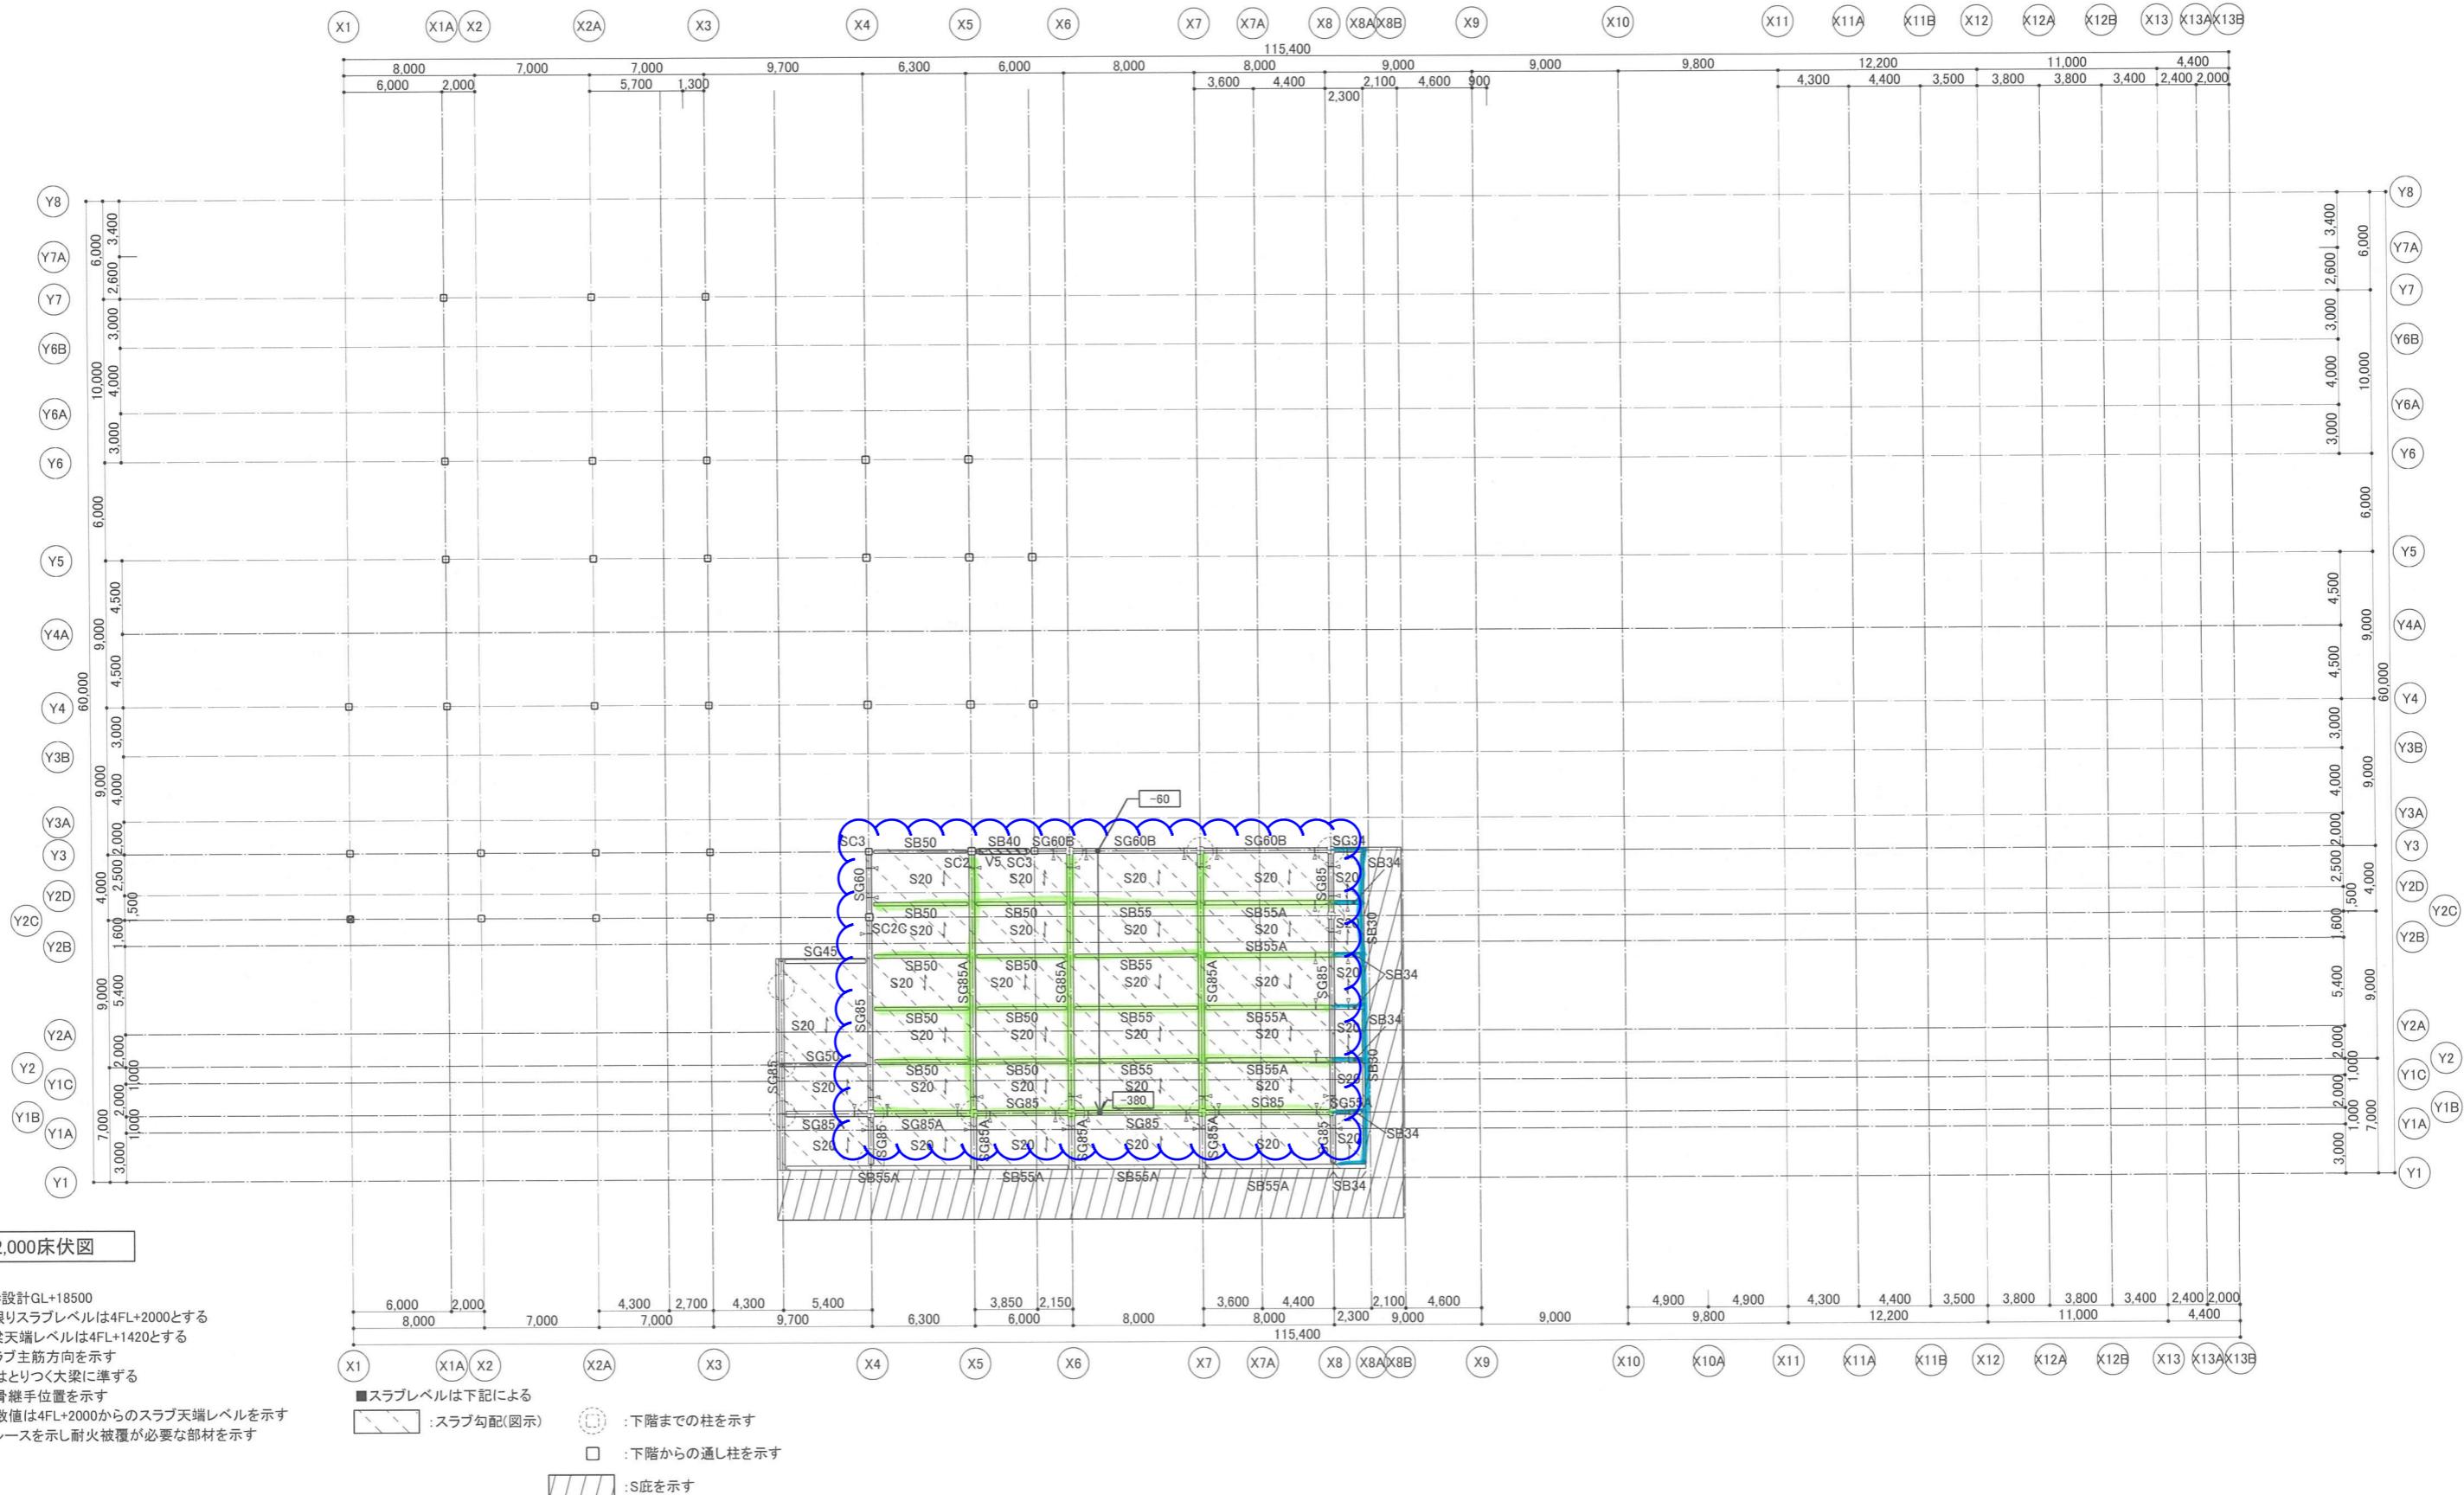


構造設計者 有限会社金箱構造設計事務所 一級建築士事務所 東京都知事登録 第34551号 構造一級建築士 第1355号 一級建築士登録 第12285号 金箱道孝	承認 approve 福岡県建築都市部營繕設備課 福岡市博多区東公園7番7号	設計者 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 KENGO KUMA & ASSOCIATES 一級建築士事務所 東京都知事登録 第32752号   管理建築士 一級建築士登録 第319352号 富原賀次	工事名称 新福岡県立美術館整備事業実施設計業務委託 【備注図】 4階+2.0m床伏図 (1FL+17.5)	日付 令和7年3月 縮尺 A1: 1/200 A3: 1/400	画面番号 S-029
--	--	--	--	--	---------------

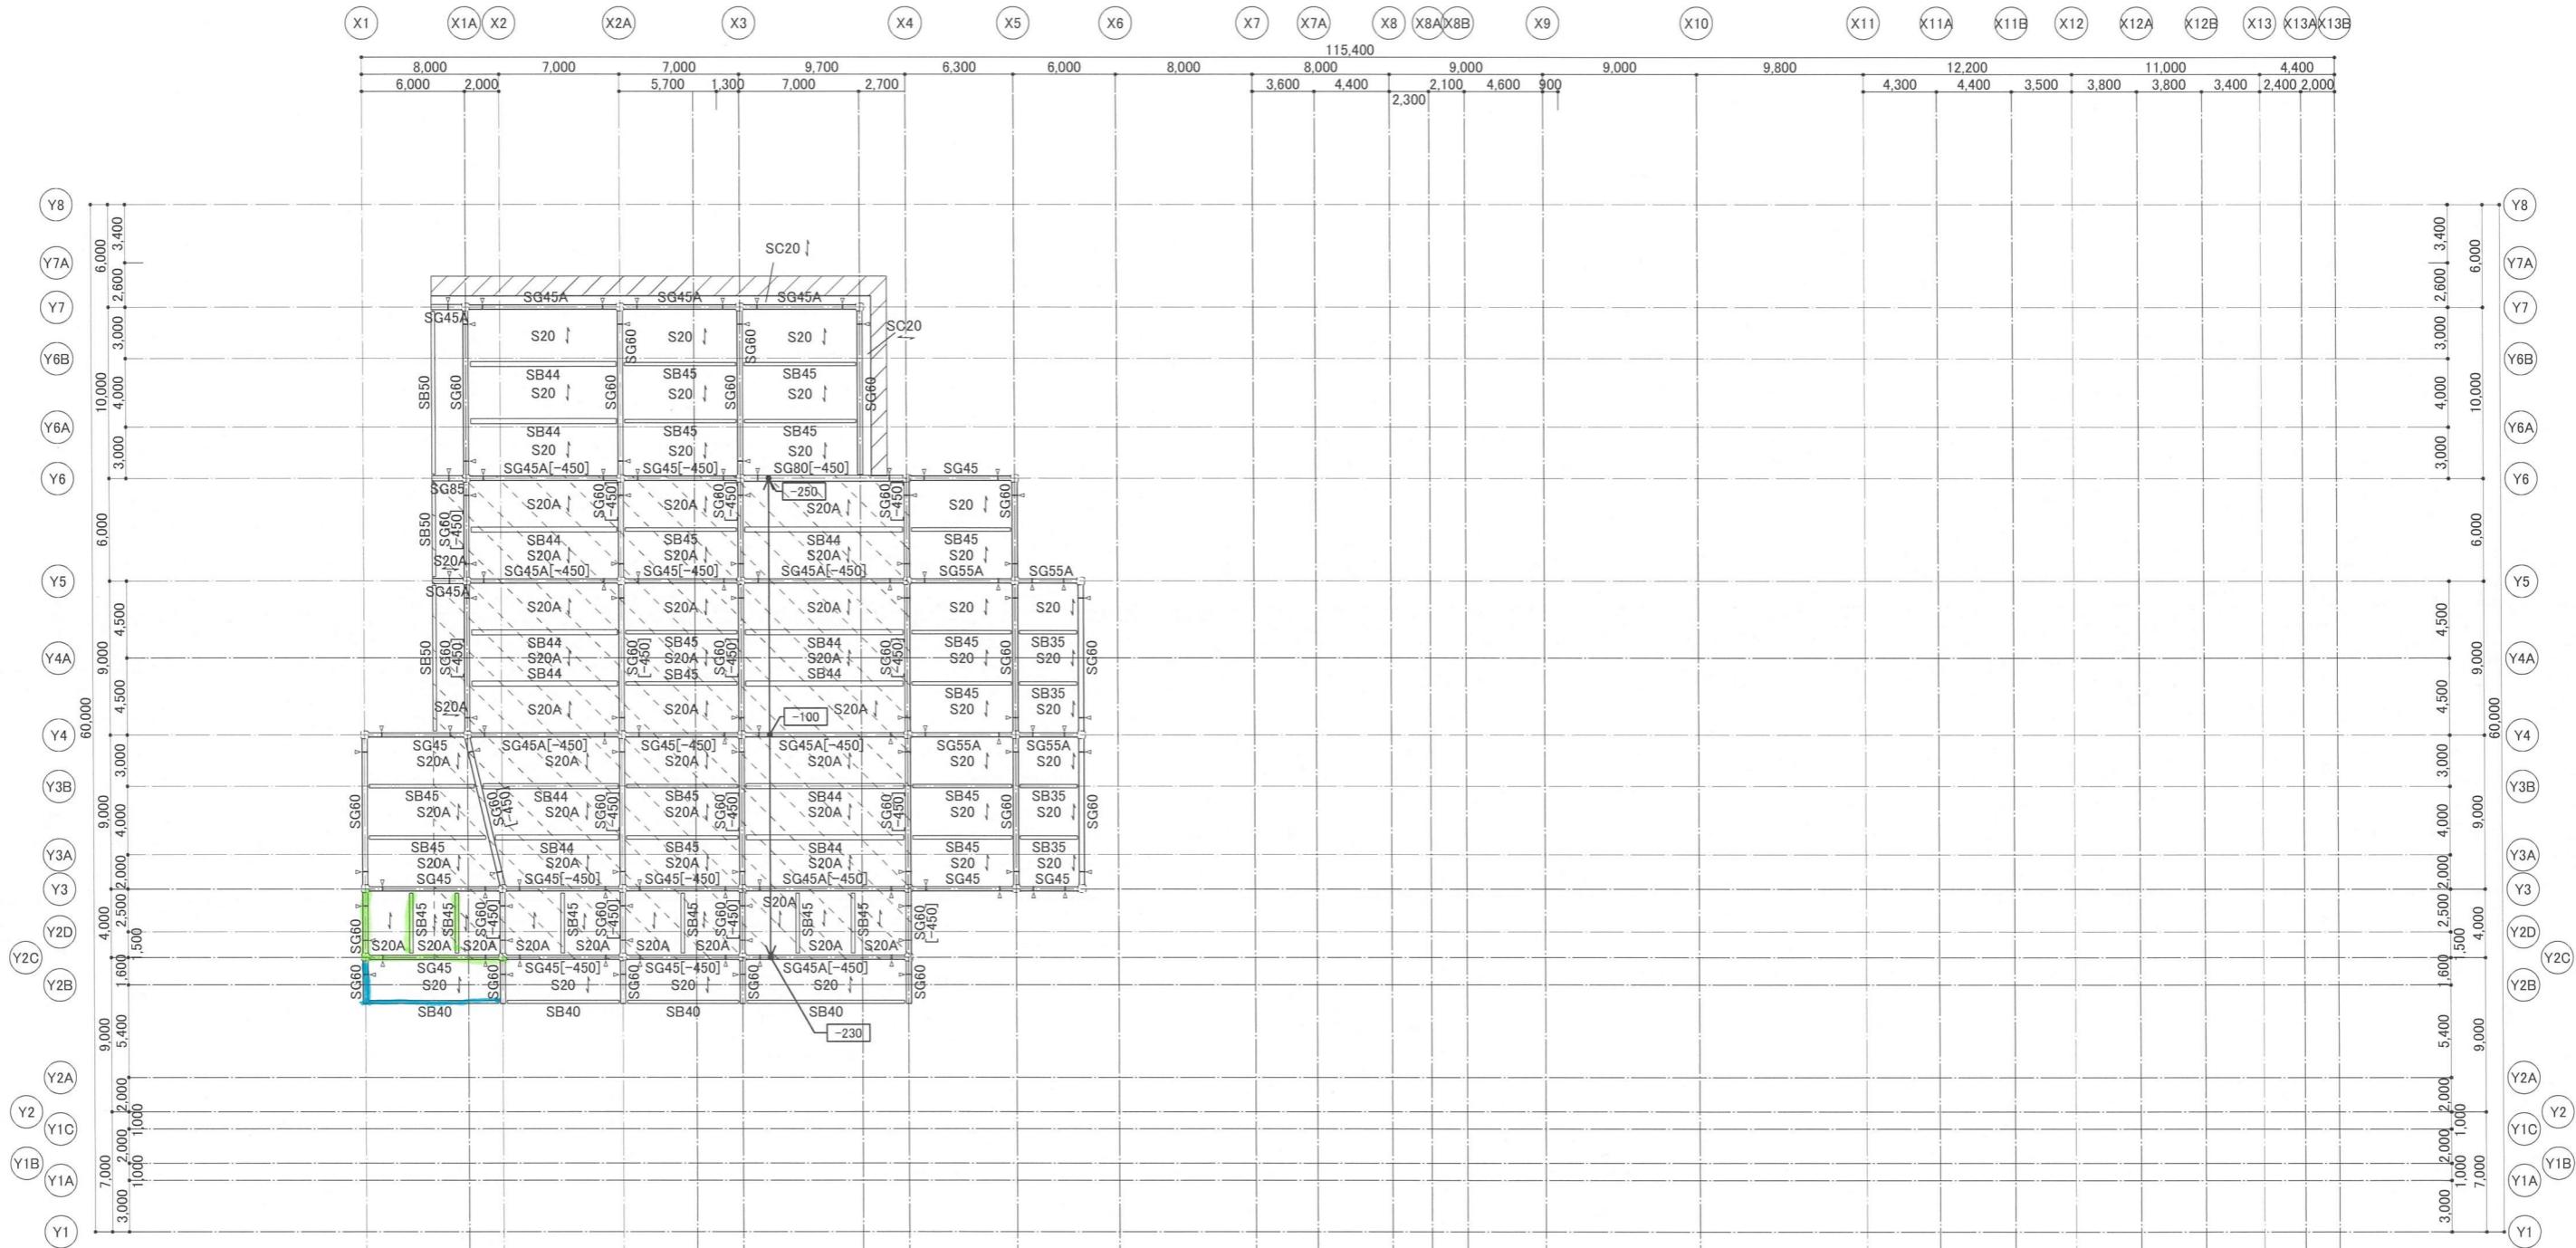

RF床伏図

[共通事項]


- ・RFL=設計GL+21000
- ・特記無き限りラブレルはRFL-600とする
- ・特記なき梁天端レベルはRFL-800とする
- ・→ はスラブ主筋方向を示す
- ・小梁天端はとりく大梁に準ずる
- ・↑ は鉄骨継手位置を示す



■スラブレベルは下記による



:スラブ勾配



:S底を示す



:FL-600

構造設計者 有限会社金箱構造設計事務所 一級建築士事務所 東京都知事登録 第38591号 構造一級建築士 稲135号 一級建築士登録 第122854号 金箱達也	承認 福岡県建築都市部営繕設備課 福岡市博多区東公園7番7号	設計者 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 KENGO KUMA & ASSOCIATES 一級建築士事務所 東京都知事登録 第32752号   管理建築士 一級建築士登録 第319352号 宮原賀次	工事名称 新福岡県立美術館整備事業実施設計業務委託 図面名称 R階床伏図 (1FL+21.0m)	日付 令和7年3月 縮尺 A1: 1/200 A3: 1/400
--	--------------------------------------	--	---	--

S-030