


### 福岡地区水道企業団

- 計画一日最大給水量 268,100m<sup>3</sup>
- 給水対象(8市8町1企業団)

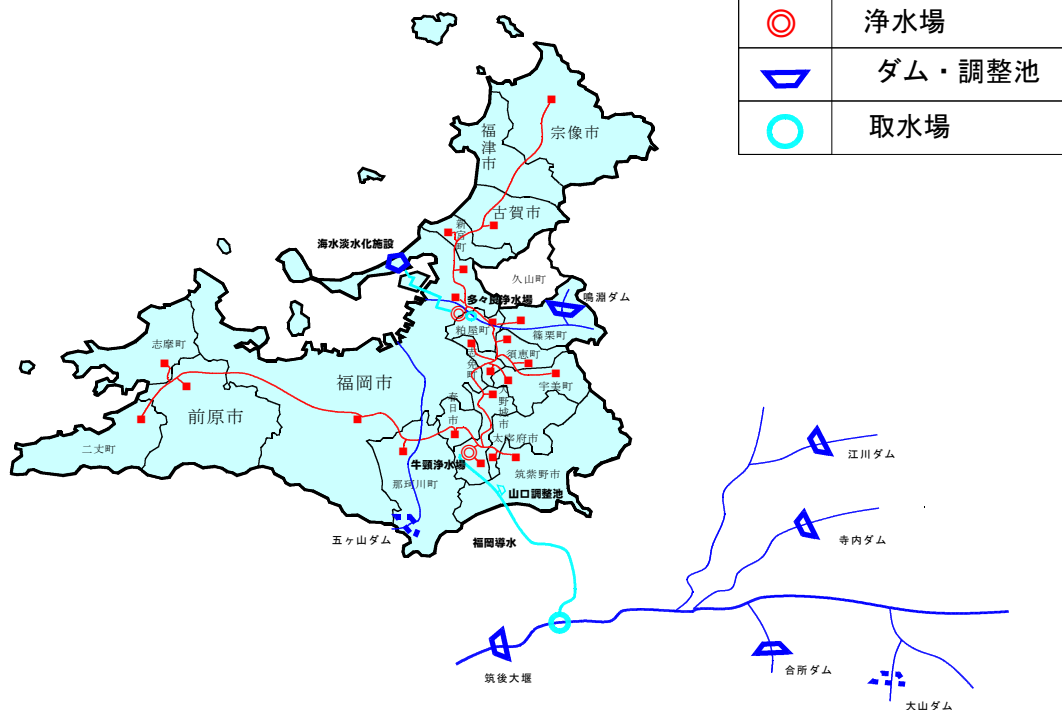

凡 例	
■	配水池
◎	浄水場
▽	ダム・調整池
○	取水場

### 福岡県南広域水道企業団

- 計画一日最大給水量 157,640m<sup>3</sup>
- 給水対象(8市4町1企業団)

