


[九州電力管内連系制約マップ (220kV、500kV 系統への連系)]

当社発電所、開閉所 (220kV、500kV系統) に10万kWの発電機を連系した場合に、熱容量面で連系制約が発生する可能性のある系統は以下のとおりです。

ただし、系統安定度、その他の要因によって制約が発生する可能性がありますので系統連系の前には別途、接続検討による詳細検討が必要になります。

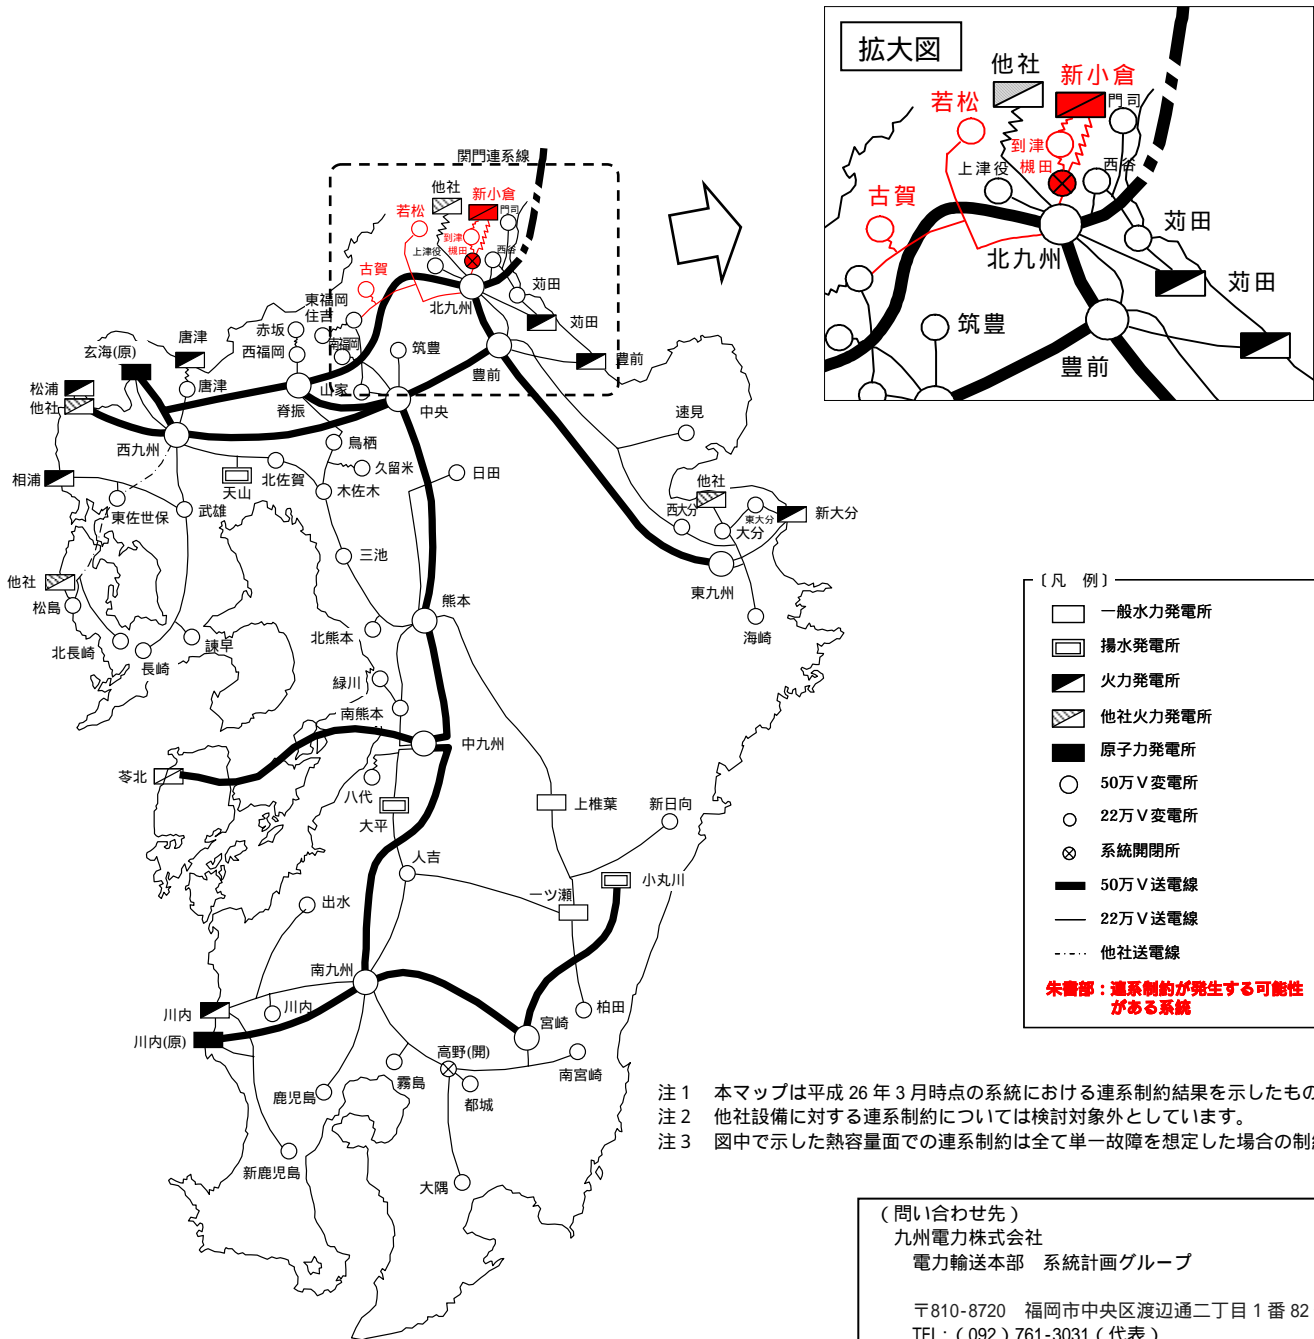

- 〔凡 例〕
- 一般水力発電所
 - ▤ 揚水発電所
 - 火力発電所
 - ▨ 他社火力発電所
 - 原子力発電所
 - 50万V変電所
 - 22万V変電所
 - ⊗ 系統開閉所
 - 50万V送電線
 - 22万V送電線
 - 他社送電線
- 朱書部：連系制約が発生する可能性がある系統**

注1 本マップは平成26年3月時点の系統における連系制約結果を示したものです。
 注2 他社設備に対する連系制約については検討対象外としています。
 注3 図中で示した熱容量面での連系制約は全て単一故障を想定した場合の制約です。

(問い合わせ先)
 九州電力株式会社
 電力輸送本部 系統計画グループ
 〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
 TEL: (092) 761-3031 (代表)
 FAX: (092) 741-8206
 受付時間; 平日(月~金) 9時~17時